

# PRUEBA SELECTIVA PARA EL ACCESO AL FUNCIONARIADO DE CARRERA COMO SUBINSPECTOR/A DEL SERVICIO DE PREVENCION EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO.

Bizkaia
suhiltzaileak

# Primer Ejercicio / Primera parte

Supuesto práctico de intervención

# Condiciones del ejercicio

- Explicación del ejercicio.
- Datos de partida.
- Comienzo del ejercicio

# Condiciones del ejercicio

# EXPLICACIÓN DEL EJERCICIO

# EXPLICACIÓN

La primera parte consistirá en resolver por escrito, un supuesto práctico de intervención, adecuado con las tareas propias de la plaza y relacionado con las Partes II y III del temario anexo de la convocatoria, determinado inmediatamente antes del comienzo del ejercicio por el Tribunal y en el tiempo de (2:00) dos horas.

# EXPLICACIÓN

En la resolución del ejercicio se valorarán especialmente los siguientes aspectos:

- La capacidad de analizar y evaluar la información.
- La resolución en la toma de decisiones y su coherencia.
- La capacidad de organización y sectorización de la intervención.
- La claridad en la transmisión de la información, órdenes e informes.
- La interrelación con otros servicios, otros mandos

# EXPLICACIÓN

El ejercicio está estructurado en seis fases y cada fase consta de la información, la pregunta y el desarrollo por escrito de la respuesta.

La información de cada una de las fases y su pregunta correspondiente serán leídas por el Tribunal mientras son proyectadas en pantalla. Durante la proyección las personas opositoras podrán tomar las anotaciones que consideren oportunas para la resolución del supuesto práctico, ya que una vez planteada y leída la información de cada fase NO SE REPETIRÁ DICHA INFORMACIÓN.

Para la contestación de las preguntas se utilizarán las hojas destinadas al efecto, situadas a la derecha del opositor.

# EXPLICACIÓN

Una vez planteada la pregunta de cada fase habrá un plazo máximo de tiempo para responder.

Finalizado el tiempo, se introducirá la hoja de respuesta en el sobre correspondiente a cada fase dispuesto a tal fin y se pasará a la presentación de la siguiente fase.

Una vez finalizado el ejercicio se introducirán **todos los sobres** en el sobre de mayor tamaño que las personas aspirantes tienen sobre la mesa.

# EXPLICACIÓN

No se podrá acceder a las hojas ya introducidas en los sobres, ni responder a las preguntas de fases anteriores.


Las preguntas se corresponden con las funciones del Subinspector/a como Jefe/a de Guardia y como mando de una intervención.

# Condiciones del ejercicio

# DATOS DE PARTIDA


# Supuesto práctico de intervención: datos de partida

Suhiltzaileak Zonas y Parques

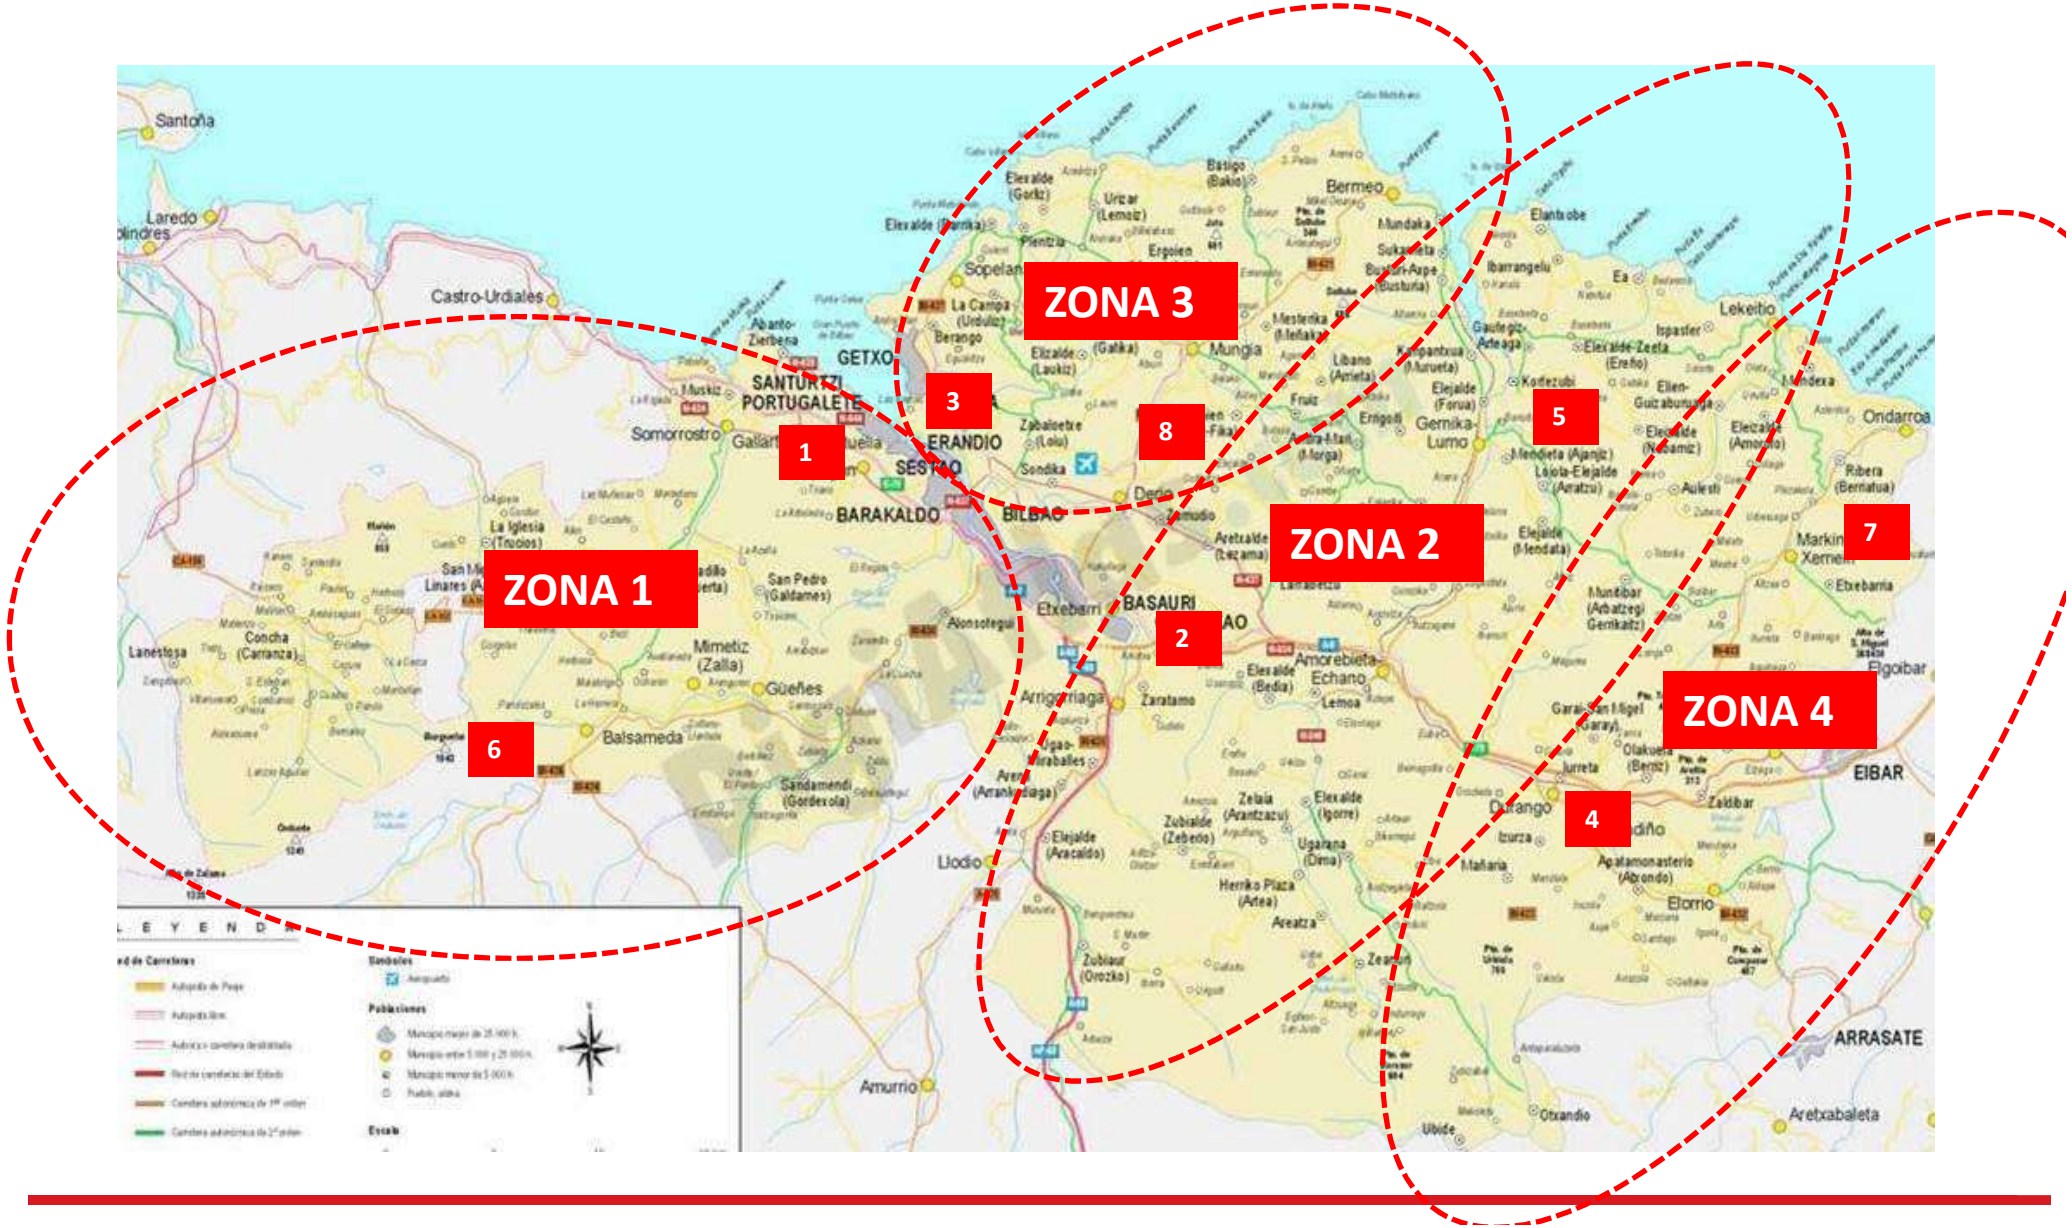

# Supuesto práctico de intervención: datos de partida

## Suhiltzaileak — Vehículos

| | Parque | AUP | AUP | ANP | AFP | AEA | FUV | Multiuso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |  |  |  |
| ZONA 1 | ORTUELLA 1 | B1 | B11 | | F1 | E1 | U1 | *Riesgo Químico* |
| | BALMASEDA 6 | B6 | | C6 | F6 | E6 | U6 | |
| ZONA 2 | BASAURI 2 | B2 | B21 | | F2 | E2 | U2 | *Hospital de Campaña* |
| | GERNIKA 5 | B5 | | C5 | F5 | E5 | U5 | |
| ZONA 3 | LEIOA 3 | B3 | B31 | | F3 | E3 | U3 | *Apuntalamiento y desescombro* |
| | DERIO 8 | B8 | | C8 | F8 | E8 | U8 | |
| ZONA 4 | IURRETA 4 | B4 | B41 | | F4 | E4 | U4 | *Inundaciones* |
| | MARKINA 7 | B7 | | C7 | F7 | E7 | U7 | |

**AUP**: Autobomba Urbana Pesada
**ANP**: Autobomba Nodriza Pesada
**AFP**: Autobomba Forestal Pesada
**AEA**: Autoescalera Automática
**FUV**: Furgón de útiles Varios
**Multiuso**: Vehículo grúa -portacontenedores
**TT**: Todo terreno transporte de personal

# Supuesto práctico de intervención: datos de partida

| | PARQUES | JEFE/A GUARDIA | SARGENTO ZONA | CABO BURU | BOMBEROS/AS |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONA 1 | ORTUELLA - 1 | FENIX 0 | SZ 1 | 1 11 | |
| | BALMASEDA - 6 | | | 6 | |
| ZONA 3 | LEIOA - 3 | | | 3 | |
| | DERIO - 8 | | SZ 2 | 8 | |
| ZONA 2 | BASAURI - 2 | | | 2 | |
| | GERNIKA - 5 | | | 5 | |
| ZONA 4 | IURRETA - 4 | | SZ 4 | 4 | |
| | MARKINA - 7 | | | 7 | |

# DATOS DE PARTIDA

En el Parque de Ortuella se encuentra el centro de Comunicaciones (C.C.) del Servicio de Bomberos.

En este momento no hay ninguna intervención, y todos los recursos del Servicio están en sus parques correspondientes disponibles para intervenir.

Esta previsto acudir un retén de prevención para una carga de fluoruro de hidrógeno en el Puerto de Bilbao a las 21:00

# ¿ALGUNA PREGUNTA?

# COMIENZA EL EJERCICIO

# 1ª FASE - INFORMACIÓN

Hoy es martes 11 de Abril

Son las 19:30 horas.

Te encuentras conduciendo tu vehículo de guardia en dirección al parque de bomberos de Leioa

A la carga prevista a las 21:00 acudirá un retén de prevención formado por Bomba Urbana con dos Bomberos/as y un Cabo del parque de Basauri

# 1ª FASE - INFORMACIÓN

Recibes una llamada telefónica de un operador del Centro de Comunicaciones quién te refiere textualmente la información que acaba de recibir procedente del 112 SOS-DEIAK:

*"Detectada una nube de humo blanco a la altura polígono Txako en Arrigorriaga"*

*"Varios conductores desde la autopista AP-68 refieren presencia de una nube blanca a la altura polígono Txako en Arrigorriaga"*

# 1ª FASE - PREGUNTA

- ¿Cuáles son las acciones que tomas?

Tiempo: 5 minutos

# 2ª FASE - Confirmación e información complementaria del incidente

Has llegado al Centro de Comunicaciones, has movilizado una bomba urbana con Cabo y 4 bomberos conductores del parque de Basauri así como al Sargento de Guardia (SZ2)

SOS DEIAK confirma que el incidente se ha producido en el polígono Txako, en la empresa Carburos Metálicos.

Un operario ha golpeado unas botellas de propano que estaba manipulando y se ha producido una fuga

Policía y recursos sanitarios están en camino.

# 2ª FASE PREGUNTA

¿Cuáles son las acciones que tomas?

Tiempo: 5 minutos

# 3ª FASE PLAN DE AUTOPROTECCION

A tu solicitud del plan de Autoprotección, estos son los documentos que obtienes

-Ficha con datos empresa

-Plano de planta; focos peligro, puntos vulnerables, instalaciones PCI

-Leyenda del plano

# 3ª FASE PREGUNTAS

Conforme a estos documentos responde a las preguntas que se te entregan

(Todas ellas tienen la misma puntuación)

Tiempo: 10 minutos

# 3ª FASE PREGUNTAS

1• Donde se localiza el punto de reunión en caso de evacuación.

2• ¿Cuáles son las zonas vulnerables?

3• ¿Cuántas personas puede haber en la empresa?

4• ¿Qué instalaciones de Protección contra Incendios hay en la zona de envasado?

5• ¿Cuáles son los riesgos de la zona de envasado?

# 3ª FASE PREGUNTAS

6·Estableciendo que el camión autoescalera tiene una altura de 3m, podría acceder al interior de la empresa?

7· ¿Qué tipo de estructura y que tipo de cubierta tiene el almacén de gases tóxicos?

8·Sabiendo que el viento es de SW (SO), que vía de comunicación se vería afectada en primer lugar?

9· ¿Con cuántas BIEs cuenta la empresa, donde están localizadas y de qué tipo son?

10· ¿Qué productos hay en el almacén de gases tóxicos?

# 4ª FASE EN CAMINO AL INCIDENTE

El Sargento de Guardia (SZ2), ha llegado al lugar del incidente e informa lo siguiente por emisora:

"*Se ha producido una explosión, afectando al almacén de gases tóxicos, parte de su estructura ha caído, hay un incendio, no puedo decir si hay producto tóxico fugando o afectado. Faltan al menos dos operarios*"

Desde la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), te informan que el viento es flojo del SW (SO), puntualmente moderado.

Los siguientes recursos solicitados se encuentran en camino hacia el incidente:

- Furgón útiles de Basauri con 2 bomberos/as
- Contenedor de riesgo químico de Ortuella con 2 bomberos/as
- Segunda bomba urbana de Ortuella con 2 bomberos/as y Cabo
- Autoescalera de Basauri con un bombero/a

Abandonas el Centro de Comunicaciones y te diriges al lugar del incidente.

# 4ª FASE PREGUNTA

¿Qué acciones tomas en camino?

Tiempo: 10 minutos

# 5ª FASE AL LLEGAR AL INCIDENTE I

Llegas al lugar del incidente donde el Sargento de Guardia (SZ2) te pasa la siguiente información:

*"Ha habido una fuga de propano que se ha incendiado produciendo una deflagración que ha afectado a la zona de almacenamiento de gases tóxicos. Parte de la estructura del almacén ha caído. El fuego generado esta extinguido.*

*El detector de gas cloro indica que hay una fuga, el resto de detectores de gases no detecta nada.*

*Parece ser que al menos un trabajador estaba en dicho almacén por lo que puede estar sepultado entre los escombros y falta un segundo trabajador que no sabemos dónde está."*

# 5ª FASE AL LLEGAR AL INCIDENTE II

También han llegado los siguientes recursos: Furgón Útiles de Basauri, Contenedor Riesgos Químicos Ortuella, segunda Bomba Urbana de Ortuella y una Autoescalera de Basauri.

Los recursos solicitados; contenedor apuntalamiento, segundo furgón útiles, segundo sargento de guardia (SZ3), están en camino.

A su vez el personal técnico del Gobierno Vasco solicitado se encuentra también en camino.

El responsable de la Ertzaintza te confirma que los trabajadores del resto de empresas del polígono están confinados en dichas empresas, al igual que los trabajadores de Carburos Metálicos que estaban en el Punto de Reunión.

# 5ª FASE PREGUNTA

¿Qué acciones realizas?

Tiempo: 25 minutos

# 6ª FASE INFORME-REPRESENTACIÓN I

El segundo trabajador que se encontraba en paradero desconocido ha sido localizado en perfectas condiciones en el exterior de la empresa.

Tras el rastreo de la zona derrumbada no se localiza a ningún trabajador, por lo que una persona continúa desaparecida.

Todas las vías de comunicación (AP-68 en ambos sentidos, BI-625 ) y línea ferroviaria están cortadas.

La nube de propano se ha difuminado y no hay ninguna acumulación de gas en ningún punto bajo de la empresa y su entorno. Así mismo se comprueba que la botella accidentada está totalmente vacía.

# 6ª FASE INFORME-REPRESENTACIÓN II

El equipo de bomberos que ha accedido al lugar con trajes de nivel III informan que al parecer hay una botella de cloro de 50 kilogramos que parece estar algo dañada y ha comprobado que presenta una pequeña fuga en fase gas.

Acaban de llegar los técnicos de Salud Pública, Agencia Vasca de Agua así como de Medio Ambiente.

Al igual están en el lugar  los equipos de perros de rastreo de la Ertzaintza.

Así mismo llegan tanto el contenedor de apuntalamientos como el segundo furgón de útiles.

# 6ª FASE PREGUNTA

Llega al lugar el Oficial de Guardia y te solicita:

-Punto de Situación (informe de la situación, acciones previstas y la posible evolución del siniestro) .

-Representación gráfica del siniestro.

Tiempo: 25min

# CARBUROS METÁLICOS
## Arrigorriaga

### ESTABLECIMIENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | S.E. CARBUROS METÁLICOS, S.A. | Actividad: | ENVASADO Y ALMACENAMIENTO DE GASES |
| Dirección: | POLIGONO TXACO, S/N. 48480 ARRIGORRIAGA | NIF | AAAAAAAA |

### PERSONAS de CONTACTO

| | Nombre | Cargo | Tel 1 | Tel 2 |
|---|---|---|---|---|
| Titular 1 | JON | JEFE DE PLANTA | 666666666 | 944444444 |
| Titular 2 | IKER | INGENIERO PROYECTOS | 677777777 | 944555555 |
| Resp Técnico 1 | MIKEL | ENCARGADO PLANTA | 688888888 | 944666666 |
| Resp Técnico 2 | XABIER | ENCARGADO PLANTA | 699999999 | 944777777 |

### OCUPANTES PERMANENTES

| Nº | Cargo o función | Ubicación | Horario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Administración/Comercial | Edificio Oficinas | 8 a 17h | Lunes a Viernes |
| 12 | Operarios planta | Nave Envasado/Patio | 6 a 22h | 2 turnos Lunes a Viernes |
| 3 | Contratas habituales | Edificio Auxiliar | 8 a 18h | Lunes a Viernes |
| 1 | Contrata habitual | Nave Cons. Cisternas | 8 a 18h | Lunes a Viernes |
| 0 | Central Alarma Gunenbo | Tfno. 902234235 | 22h a 6h | Lunes a viernes y fines semana) |

### ACTIVIDAD POR EDIFICIO, PLANTA Y SECTOR

| Edificio | Planta | Sector | Actividad | Plano |
|---|---|---|---|---|
| Edificio 1 Oficinas | Baja, 1 y 2 | | Administración | 2-Nº1 |
| Edif.2 Nave Auxiliar | 1 -2 | | Almacenes/Taller/Vestuarios/Comedor | 2-Nº2 |
| Edif.3 Nave Envasado | 1 | | Envasado Gases | 2-Nº3 |
| Edif.4 Conserv. Cisternas | 1 | | Conservación Cisternas | 2-Nº4 |
| Edif.5 Almacén gases Tóxicos | 1 | | Almacenamiento gases tóxicos | 2-Nº5 |
| Edif.6 junto Estación Transf. | 1 | | Cuadro General Eléctrico | 2-Nº6 |

### ACTIVIDADES o USOS EN LA MISMA EDIFICACIÓN

| Ubicación | Actividad | Plano |
|---|---|---|
| | - | - |

### ENTORNO

| Riesgos o puntos vulnerables | Tipo de riesgo | Observaciones |
|---|---|---|
| Autopista A-68 Km 6 sentido Burgos | Vía alta densidad tráfico | 10/30m al Este parcela |
| Carretera BI-625 km 382 | Vía alta densidad tráfico | Linda al Oeste parcela |
| Ferrocarril ADIF cercanías/largo recorrido | Línea ferrocarril | Bilbao/Orduña/Miranda E |
| Río Nervión | Cauce Fluvial | Linda con el Este |

### DATOS ESTRUCTURALES

| Edificio | nº plantas | Superficie | Estructura | Cerram ext | Cubierta | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edifico Oficinas | 3 | 800 m2 | Hormigón | Ladrillo | Inclinada/teja | Baja + 2 plantas |
| Nave Auxiliar | 2 | 630 m2 | Metálica | Ladrillo | Inclinada/Metálica | Baja + entreplanta |
| Nave Envasado | 1 | 2022 m2 | Metálica | Metálico | Plana/Metálica | |
| Alm. gases tóxicos | 1 | 200 m2 | Murocarga | bloque | Plana/hormigón | Scrubber absorción fugas |
| Consev. Cisternas | 1 | 102 m2 | Metálica | Metálico | Plana/Metálica | |

### LLAVES DE CORTE

| | Edificio | Zona | Acceso | Plano |
|---|---|---|---|---|
| Electricidad General | Subestación | Este parcela | Puerta acceso/Ventanas) | 2-Nº6 |
| Elec 1 | Oficinas | Plta. baja | Puerta Principal/Ventanas). | 2-Nº1 |
| Elec 2 | Auxiliar+Ofic. | Plta. baja | 1ª puerta fachada NE | 2-Nº2 |
| Elec 3 | Envasado | Cierre metálico interior nave | Puerta del cierre metálico | 2-Nº3 |
| Elec 4 | Cons.Cisternas | Interior | Puerta | 2-Nº4 |
| Elec 5 | Alm Tóxicos | En Fachada Oeste | Exterior | 2-Nº5 |
| Gas | N/A | | | |
| Gasoil | Tejavana | Sur Este, junto muro cierre | Exterior | 2 |
| N2 comprimido (Neumática planta) | Exterior | Junto Nave Envasa, fachada SE | Depósito 3m3 exterior | 2 |
| Otros ($O_2$,..) | Exterior | Junto Nave Envasa fachada S. | Varios Depósitos Criogénicos | 2 |

### ACCESOS

| ACCESOS | Desde | Información relevante |
|---|---|---|
| Acceso principal | Carretera BI-625 | Acceso de 12 m ancho, sin límite altura |
| Acceso 2 | Carretera BI-625 | Puerta peatonal esquina NO cierre parcela |

### FOCOS DE PELIGRO Y PUNTOS VULNERABLES

| Tipo | Riesgo | Ubicación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Gases Tóxicos/Corrosivos | Toxicidad | Zona Este en recinto cerrado | Scrubbers neutralización |
| Gases inflamables H2, | Incendio/Deflagración | Zona NE almacén gases | Botellas a presión |
| Gases Inflamables Propano | Incendio/Deflagración | Zona NE almacén gases | Botellas a presión |
| Acetileno | Incendio/Deflagración | Zona O almacén gases | Botellas a presión |
| Gases criogénicos en depósitos | Sobre/Suboxigenación | Depósitos junto nave zona Sur | Quemaduras congelación |
| Presión de los envases | Explosión por calentamiento | Almacén gases | Envases hasta 300 bar |
| Gases comburentes | Potencia la combustión | Alm. O2, N2O, Meclas Comburent | Botellas/recip. Criogenic |

### INSTALACIONES PCI


| | nº | Tipo | Presion | Caudal | Plano | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIES | 4 | 25 mm | 7 bar | | | Zona alm. Tóxicos |
| Hidrantes | 14 | 70 y 45mm | 7 bar | 8,33 l/s s/límite contador | | Perímetro parcela |
| Columna seca | | | | | | |
| Rociadores | Tipo | | Ubicación Grupo | | Llaves de corte | 1 Plano |

### PLANOS

| PLANOS | Contenidos | Observaciones: |
|---|---|---|
| Plano 1 | Plano entorno y accesos | |
| Plano 2 | Focos de peligro, vulnerables e instalaciones PCI | |


### MATERIAS PELIGROSAS

| nº ONU | Producto | Cantidad | Estado | Ubicación | Ficha | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VER ANEXO | | | | | | |

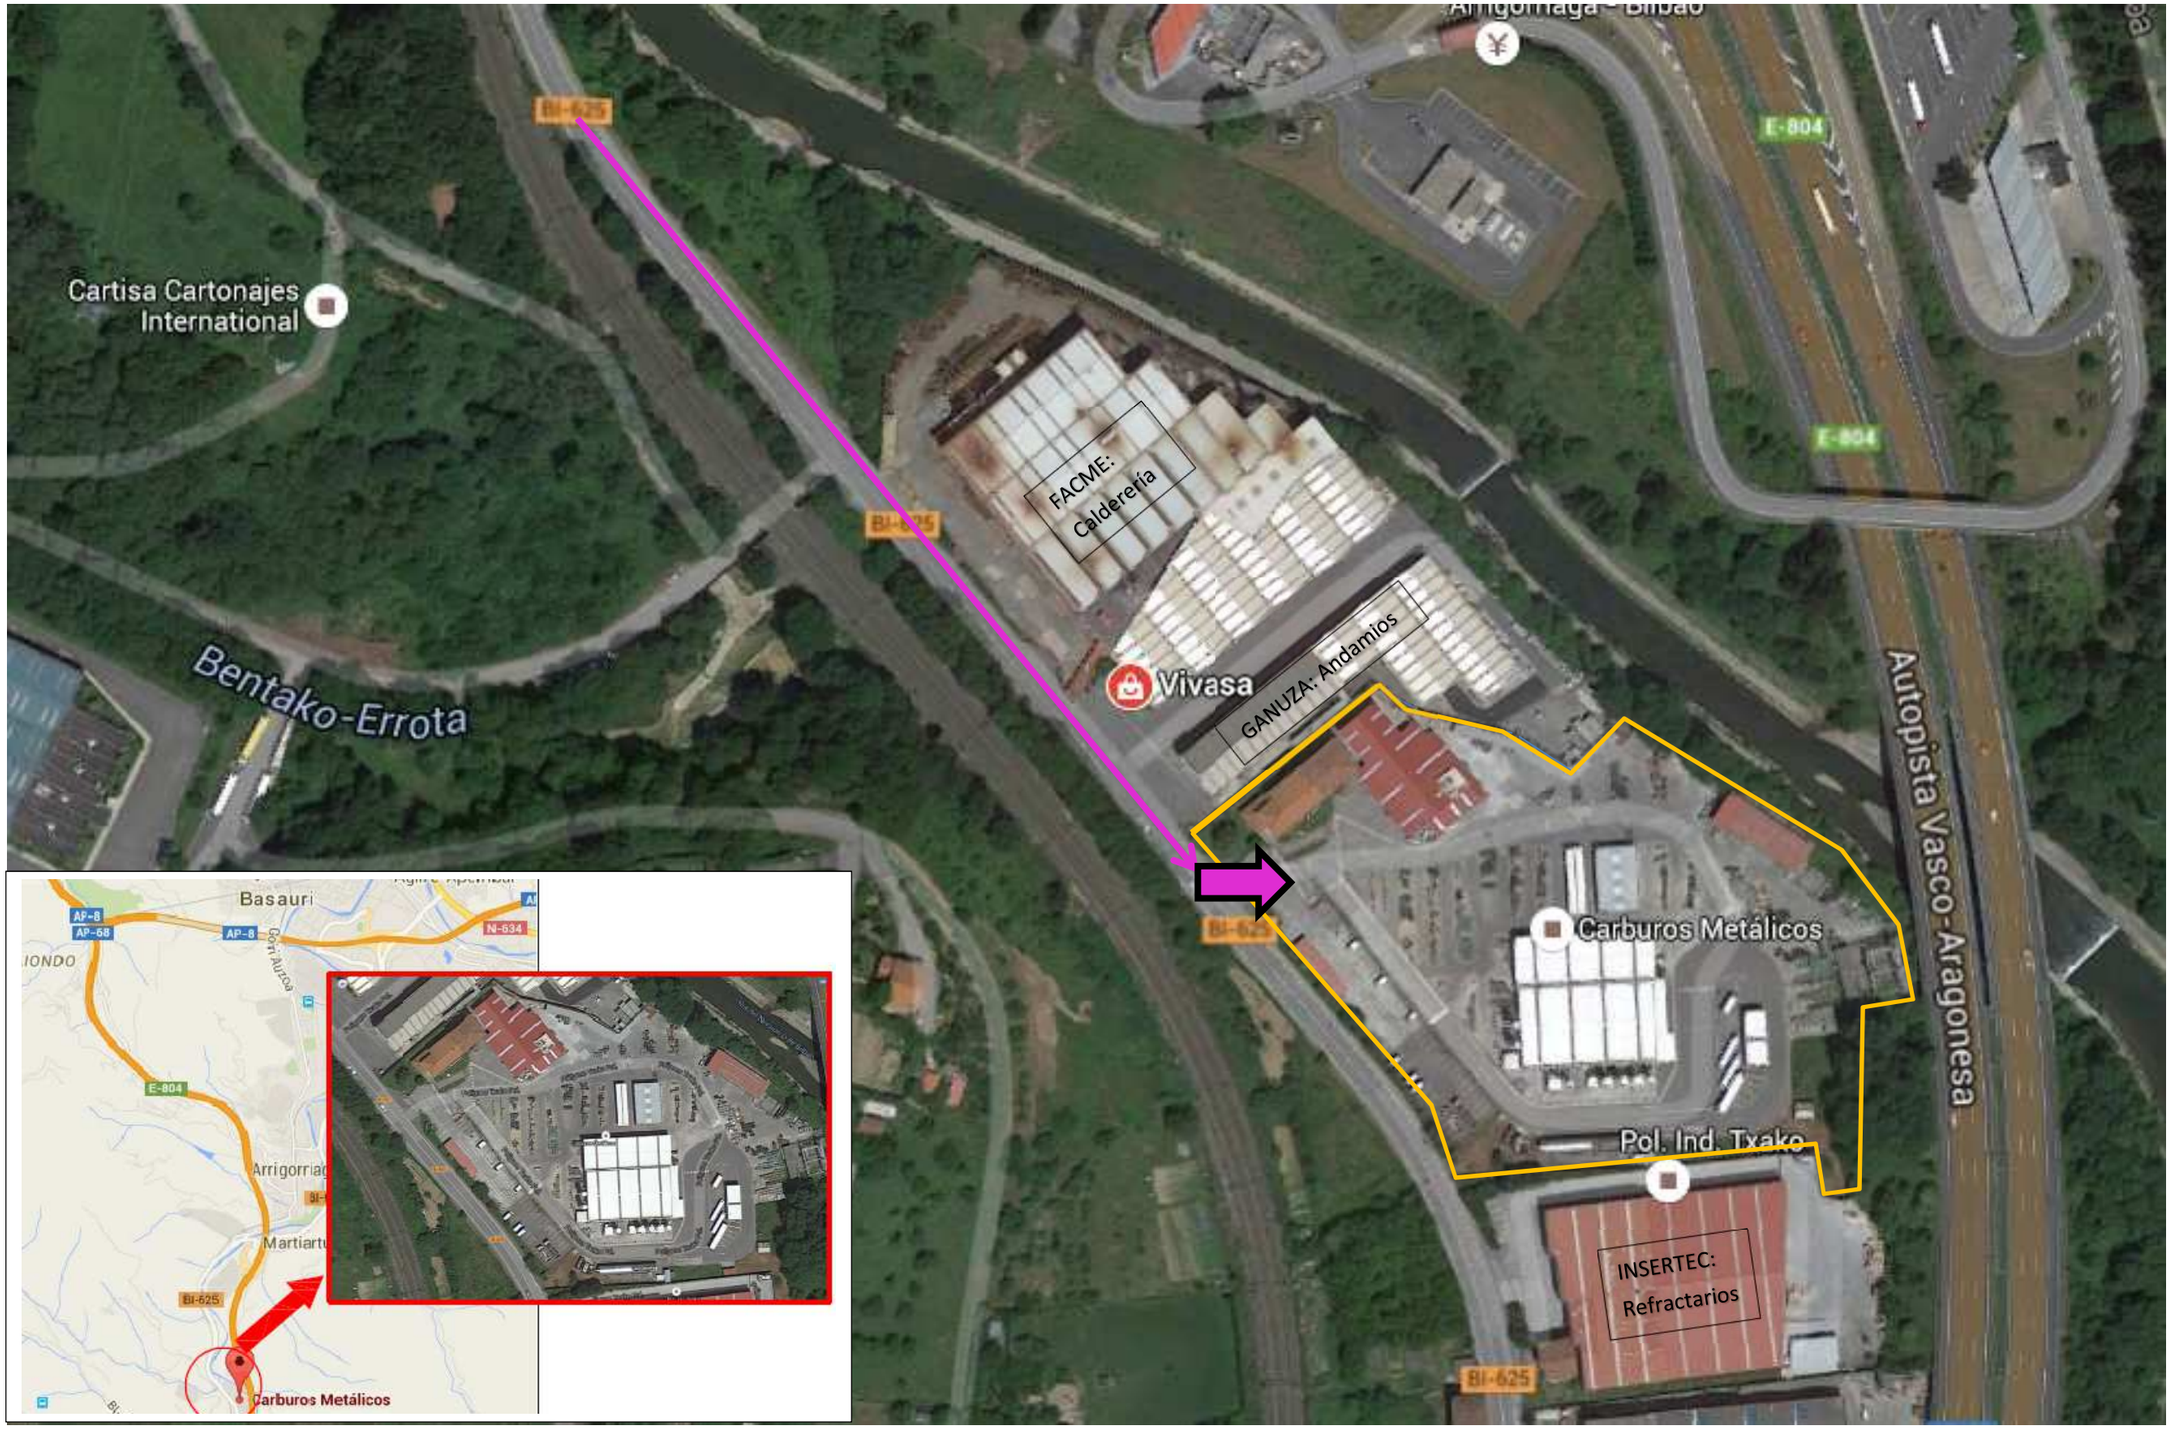


Suhiltzaileak Bomberos BFA DFB

| CARBUROS METÁLICOS | PLANO ENTORNO Y ACCESOS | |
|---|---|---|
| PLANO Nº: 1<br>FECHA : Abril 2016 | FICHA PARA INTERVENCIÓN OPERATIVA | |

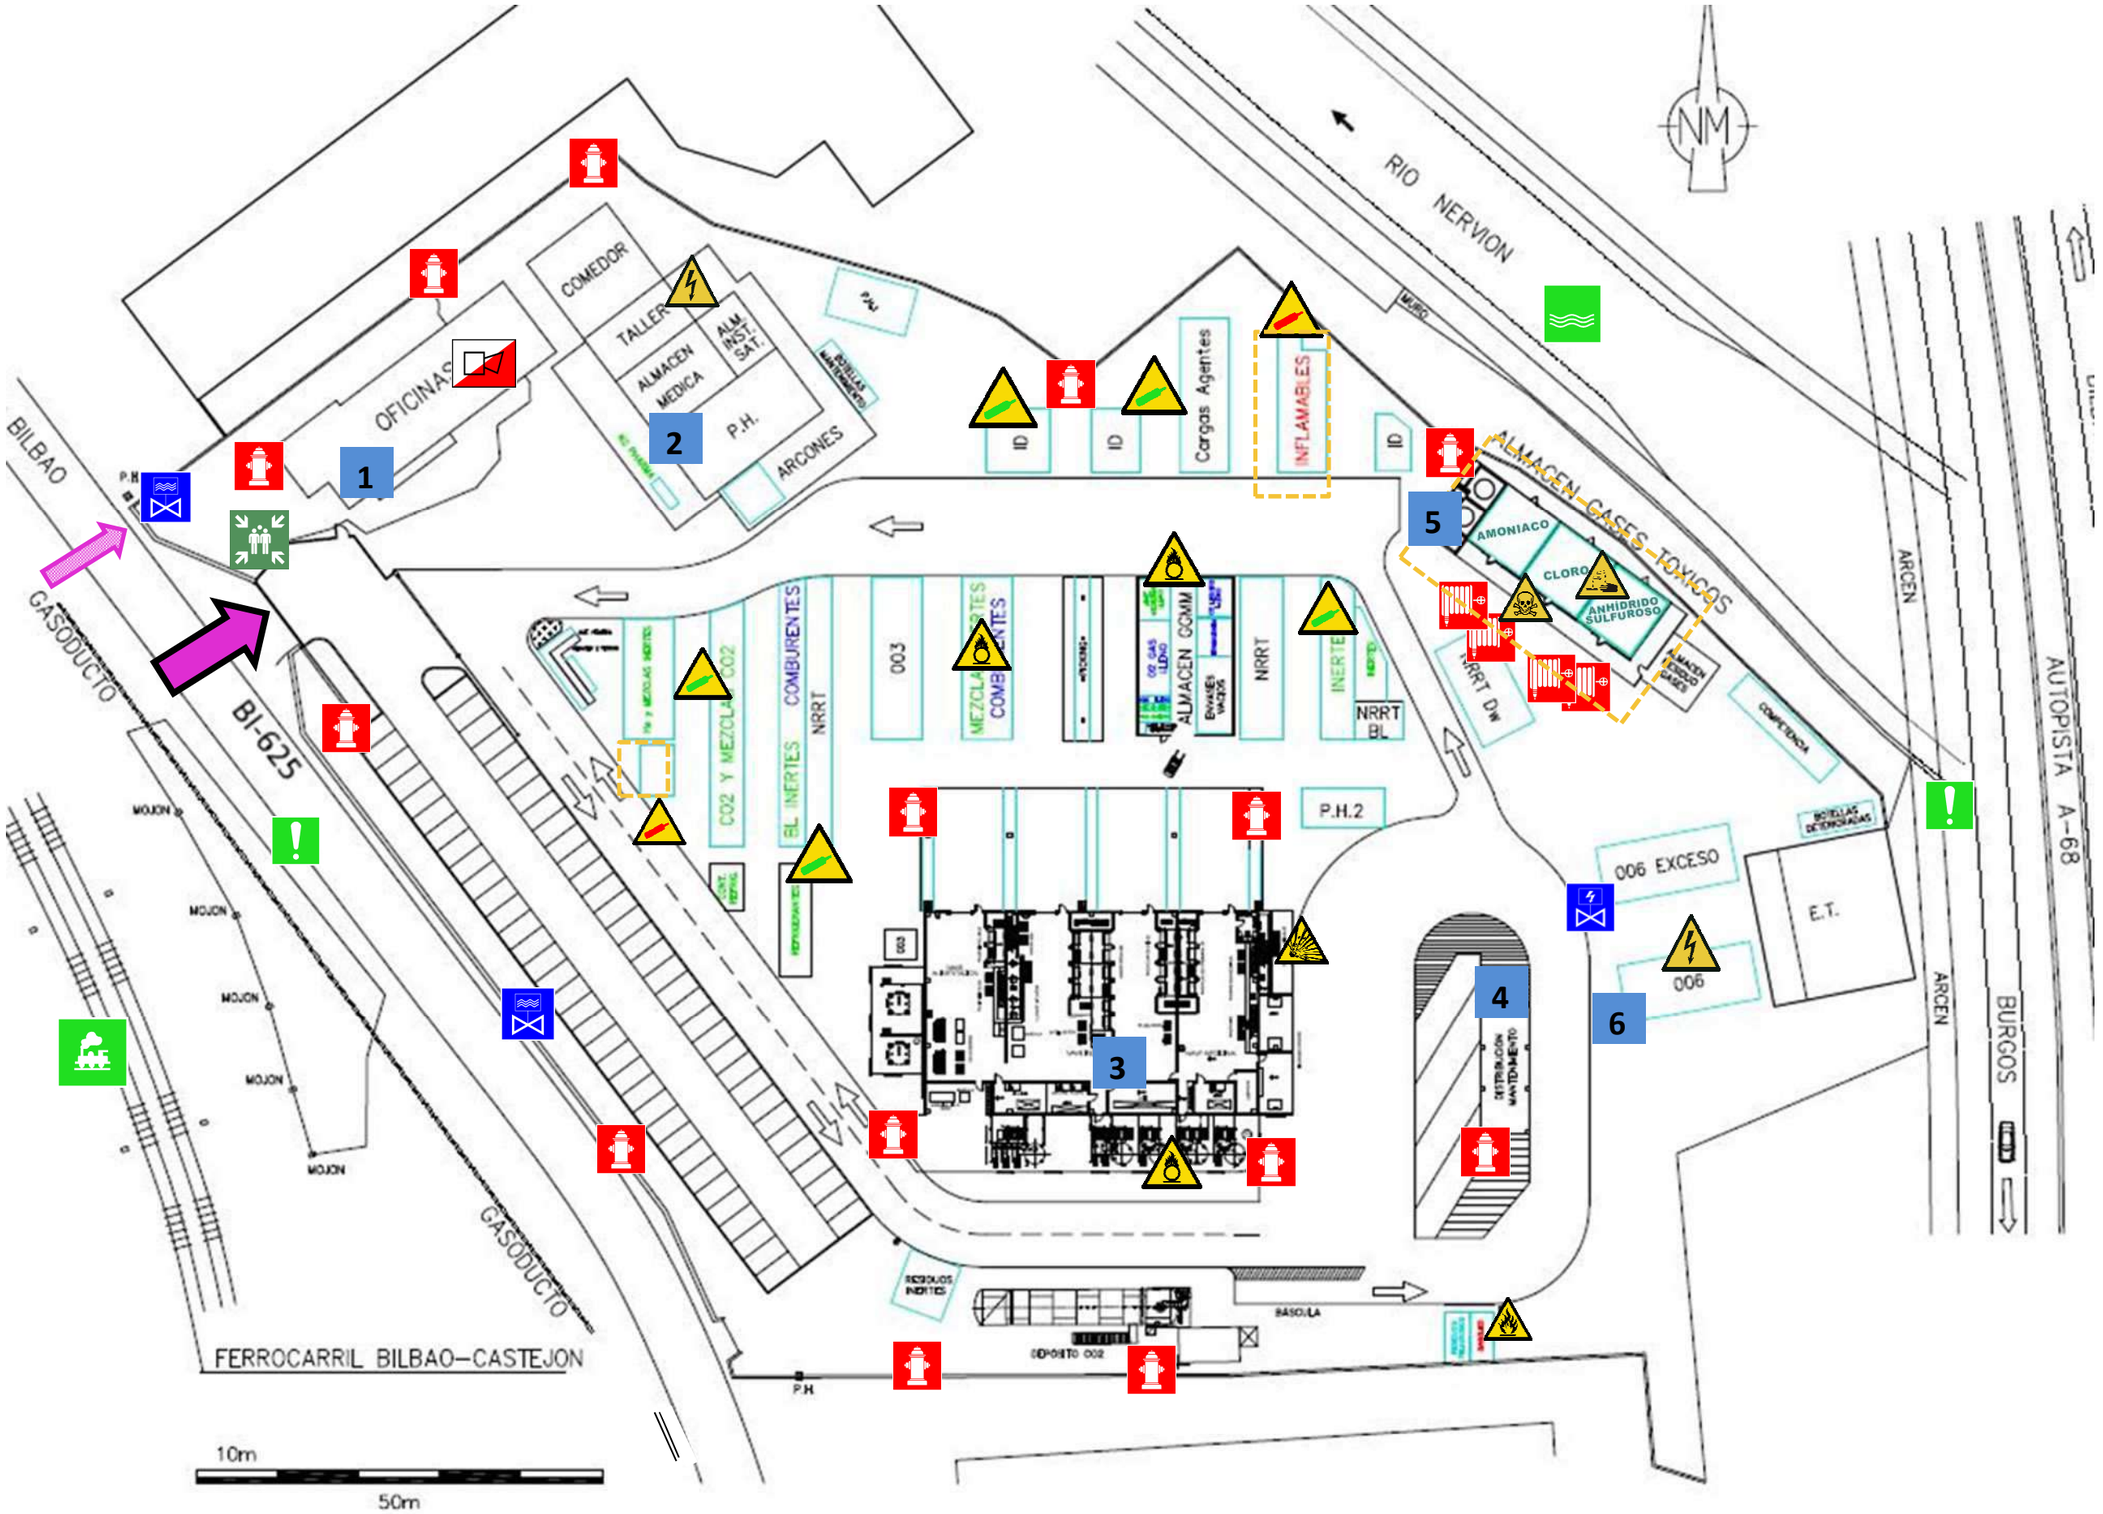


| CARBUROS METÁLICOS | FOCOS DE PELIGRO, VULNERABLES E INSTALACIONES PCI | |
|---|---|---|
| **PLANO Nº: 2**<br><br>**FECHA** : Abril 2016 | **FICHA PARA INTERVENCIÓN OPERATIVA** | |

## PCI

1.1 BIE sin toma para bomberos

1.2 BIE con toma para bomberos

1.3 Columna seca

1.4 Hidrante

1.5 Ascensor de emergencia

1.6 Aljibe de agua

1.7 Corte eléctrico

1.8 Corte de agua

1.9 Corte de gas

1.10 Centralita de incendios

1.11 Sector de incedios

## RIESGOS

2.1 Areas de riesgo

2.2 Alta carga de fuego

2.3 Riesgo eléctrico

2.4 Riesgo gases a presión

2.5 Riesgo gases inflamables

2.6 Riesgo comburente

2.7 Riesgo de explosión

2.8 Riesgo radiológico

2.9 Riesgo tóxico

2.10 Riesgo corrosivo

2.11 Materias peligrosas

2.12 Riesgo indeterminado

## VULNERABLES

3.1 Centros docentes

3.2 Centros hospitalarios

3.3 Residencia geriátricas

3.4 Agua. Rio, embalse mar..

3.5 Entorno forestal

3.6 Ferrocarril

3.7 Otros vulnerables

## ACCESOS. DIRECCIONES

4.1 Punto de reunión

4.2 Ruta de aproximación

4.3 Acceso principal

4.4 Acceso secundario

4.5 Información

LEYENDA PLANO 2

## Gases almacenados en recipientes a presión

| Nº ONU | NOMBRE DEL GAS | ESTADO | NATURALEZA | $Nm^3$ | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | OXIGENO (1 y 2) | Comprimido | oxidante | | 22200 |
| 1066 | NITROGENO (1 y 2) | Comprimido | inerte | | 6500 |
| 1002 | AIRE SINTETICO (1) | Comprimido | inerte | | 1100 |
| 1070 | PROTOXIDO DE NITROGENO (1) | Licuado | oxidante | | 1000 |
| --- | MEZCLAS COMBURENTES (1 y 2) | Comprimido | oxidante | | 2000 |
| 1013 | ANHIDRIDO CARBONICO (1 y 2) | Licuado | inerte | | 9000 |
| 1006 | ARGON (1 y 2) | Comprimido | inerte | | 7500 |
| 1979 | MEZCLAS ARGÓN+CO2 (1 y 2) | Comprimido | inerte | | 18000 |
| 1046 | HELIO (1 y 2) | Comprimido | inerte | | 300 |
| --- | REFRIGERANTES (1 y 3) | Licuado | inerte | | 10000 |
| 1080 | HEXAFLUORURO AZUFRE (1) | Licuado | inerte | | 500 |
| 1049 | HIDROGENO (1 y 2) | Comprimido | inflamable | | 150 |
| 1001 | ACETILENO: (1 y 2) | Gas disuelto | inflamable | | 2200 |
| 1954 | MEZCLAS INERTES (Ar /N2) + H2 (1) | Comprimido | Inflamable | | 2500 |
| 1954 | NITROETIL (1) | Comprimido | Inflamable | | 600 |
| 1077 | PROPILENO (1) | Licuado | Inflamable | | 500 |
| 1078 | PROPANO (1) | Licuado | Inflamable | | 500 |
| 1011 | BUTANO (1) | Licuado | Inflamable | | 500 |
| 1972 | METANO (1) | Comprimido | Inflamable | | 500 |
| 1956 | MEZCLAS GASES ESPEC. (1) | Comprimido | Inerte | | 300 |
| --- | FRESHLINE (N2+CO2) (1 y 2) | Comprimido | Inerte | | 4000 |
| 1051-1046 | ARGÓN + HELIO (1) | Comprimido | Inerte | | 2800 |
| 1017 | CLORO (1 y 3) | Licuado | tóxico/corrosivo | - | 3000 |
| 1005 | AMONIACO (1 y 3) | Licuado | tóxico/corrosivo | - | 4200 |
| 1079 | DIOXIDO DE AZUFRE (1 y 3) | Licuado | tóxico/corrosivo | - | 9500 |
| 1050 | CLORURO DE HIDROGENO (1) | Licuado | tóxico/corrosivo | - | 1500 |

(1) Botellas a presión entre 10 a 50 lts.
(2) Bloques: conjuntos de 12 a 23 botellas de 50 lts. a presión con una salida común
(3) Contenedores a presión entre 500 y 1000 lts. con un nº máximo de 7 unidades

## Gases almacenados en depósitos

Cada producto ocupa 1 único depósito. No hay cubeto de contención

| Nº ONU | NOMBRE DEL GAS | ESTADO | NATURALEZA | CAPACIDAD litros | PRESION bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | OXIGENO MEDICINAL (LOX) | Liq. Criogénico | oxidante | . 32.000 | 15 |
| 1073 | OXIGENO INDUSTRIAL (LOX) | Liq. Criogénico | oxidante | 50.000 | 14 |
| 1977 | NITROGENO (LIN) | Liq. Criogénico | inerte | 32.000 | 17 |
| 1951 | ARGON PURO (LAR) | Liq. Criogénico | inerte | 36.000 | 17 |
| 2187 | DIOXIDO DE CARBONO | Liq. dep.criogénico | inerte | 30.000 | 21 |
| 3139 | REFRIGERANTE R-134ª | Liq. a presión | inerte | 50.000 | 5 |
| 3337 | REFRIGERANTE R-404ª | Liq. a presión | inerte | 50.000 | 10 |
| 2187 | DIOXIDO DE CARBONO | Liq.Refrigerado | inerte | 315.000 | 21 |

## Otros materiales almacenados

| Nº ONU | NOMBRE | ESTADO | NATURALEZA | CANT. MEDIA | ENVASES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1824 | HIDROXIDO SODICO 25%<br>con cubetos seguridad | líquido | Corrosivo | 12.000 kgs. | 2 depósitos |
| 1270 | ACEITES<br>En recipiente secundario de contención | Líquido | Combustible | 50 litros | Bidones<br>max. 25 lts. |
| 1202 | GASOLEO<br>Depósito de doble pared | Líquido | Combustible | 970 litros | 1 Depósito |

## Preguntas 3ª Fase

1· ¿Dónde se localiza el punto de reunión en caso de evacuación?

2· ¿Cuáles son las zonas vulnerables?

3· ¿Cuántas personas puede haber en la empresa?

4· ¿Qué instalaciones de Protección contra Incendios hay en la zona de envasado?

5· ¿Cuáles son los riesgos de la zona de envasado?

6· Estableciendo que el camión autoescalera tiene una altura de 3m, ¿podría el mismo acceder al interior de la empresa?

7· ¿Qué tipo de estructura y que tipo de cubierta tiene el almacén de gases tóxicos?

8· Sabiendo que el viento es de SW (SO), ¿qué vía de comunicación se vería afectada en primer lugar?

9· ¿Con cuántas BIEs cuenta la empresa, dónde están localizadas y de qué tipo son?

10· ¿Qué productos hay en el almacén de gases tóxicos?

| **OPOSITOR** | | |
|---|---|---|
| **FASE 1** | | |
| Recursos | | |
| Movilizar recurso | 0,30 | |
| Movilizar recurso concreto Bomba de agua | 0,20 | |
| Movilizar recurso concreto procedencia parque de Basauri | 0,20 | |
| Movilizar Sargento de Guardia | 0,15 | |
| Información | | |
| Contactar con SOS-DEIAK | 0,25 | |
| Contactar con otros informantes Policía Municipal, ertzaintza, ayuntamiento… | 0,10 | |
| Buscar información sobre empresas polígono Txako | 0,10 | |
| Interesarse por recursos ajenos movilizados | 0,10 | |
| Interesarse por personas afectadas | 0,10 | |
| Interesarse por localización incidencia, (accesos, carretera…) | 0,10 | |
| Interesarse por otra información relevante (viviendas cercanas, dirección de la nube…) | 0,10 | |

| | | |
|---|---|---|
| Acudir al Centro de Comunicaciones | 0,30 | |
| **Total Fase 1** | 2 puntos | |

| | | |
|---|---|---|
| **OPOSITOR** | | |
| **FASE 2** | | |
| Hacer llegar información a dotación en camino | 0,40 | |
| Movilizar recursos propios | 0,10 | |
| Movilizar recurso concreto Furgón útiles | 0,10 | |
| Movilizar recurso concreto contenedor riesgo químico | 0,10 | |
| Movilizar recurso concreto Bomba Agua | 0,10 | |
| Movilizar recurso concreto otros recursos | 0,10 | |
| Obtener información de la empresa mediante Plan de Autoprotección y/o ficha técnica operativa | 0,35 | |
| Dar orden de que el Retén del puerto sea atendido por otro parque | 0,15 | |
| Solicitar información complementaria a SOS-DEIAK | 0,10 | |
| Solicitar información referida a victima/operario | 0,15 | |
| Solicitar información referida meteorológicas, viento…nube | 0,15 | |
| Solicitar información referida al producto | 0,10 | |

| | | |
|---|---|---|
| Solicitar información referida contacto empresa | 0,10 | |
| **Total Fase 2** | 2 puntos | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OPOSITOR** | | | |
| **FASE 3** | | | |
| Pregunta 1<br>Junto a entada principal, frene a edificio oficinas | 0,30 | | |
| Pregunta 2 | Rio | 0,075 | |
| | Autopista | 0,075 | |
| | Tren | 0,075 | |
| | Carretera | 0,075 | |
| Pregunta 3<br>Hasta 12 operarios | 0,30 | | |
| Pregunta 4<br>Hidrantes | 0,30 | | |
| Pregunta 5 | Comburente | 0,15 | |
| | Explosión | 0,15 | |
| Pregunta 6<br>Si | 0,30 | | |
| Pregunta 7 | Murocarga | 0,15 | |
| | Plana/hormigón | 0,15 | |
| Pregunta 8<br>AP-68 | 0,30 | | |
| Pregunta 9<br>4 BIEs. Zona gases tóxicos. | 0,30 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25mm | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pregunta 10 | Amoniaco | 0,10 | | |
| | Cloro | 0,10 | | |
| | Anhídrido Sulfuroso | 0,10 | | |
| **Total fase 3** | **3 Puntos** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **OPOSITOR** | | |
| **FASE 4** | | |
| Confirmar tu salida | 0,10 | |
| Confirmar llegada recursos Basauri | 0,20 | |
| Informarse sobre situación resto recursos movilizados | 0,10 | |
| Recordar al Sargento medidas de seguridad | 0,30 | |
| Recordar Sargento radio intervención, zonificación… | 0,10 | |
| Recordar SZ posibles puntos vulnerables…carreteras, rio.. | 0,10 | |
| Interesarse por personal desalojado polígono y/o empresa | 0,10 | |
| Interesarse por situación, última localización, estado…de los operarios desaparecidos | 0,40 | |
| Movilizar recursos en apoyo | 0,10 | |
| Movilizar otro Sargento guardia | 0,10 | |
| Movilizar personal de otros parques | 0,10 | |
| Movilizar contenedor de apuntalamiento | 0,20 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Movilizar otro furgón de útiles | 0,10 | | |
| Solicitar a SOS-DEIAK presencia de técnicos (URA, Salud Publica, Medio Ambiente… | 0,10 | | |
| Solicitar corte de vías de comunicación | 0,15 | | |
| Corte de vías comunicación concretas | Tren | 0,05 | |
| | AP 68 | 0,05 | |
| | Bi-625 | 0,05 | |
| Solicitar al Sargento un punto de encuentro | 0,25 | | |
| Interesarse por situación almacén afectado por explosión | 0,15 | | |
| Restructurar el Servicio Balmaseda/Artaza cubre zona Urioste.<br>Gernika/Iurreta cubre zona Basauri | 0,10 | | |
| Restructurar Servicio.<br>SZ1 a Centro de comunicaciones | 0,10 | | |
| **Total Fase 4** | **3 puntos** | | |
| | | | |
| **OPOSITOR** | | | |
| **Fase 5** | | | |
| Confirmar llegada a QTH | 0,10 | | |
| Punto de Situación. | 0,10 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Solicitar reunión con Sargento. | | |
| Informarse de la situación al llegar | 0,05 | |
| Reconocimiento con Sargento | 0,05 | |
| Informarse de posibles riesgos | 0,05 | |
| Informarse por idea de maniobra | 0,05 | |
| Asumir el mando | 0,20 | |
| Informar al Centro de Comunicaciones | 0,10 | |
| Establecer PMA | 0,25 | |
| Indicar el mando de PMA | 0,05 | |
| Indicar personal de PMA | 0,05 | |
| Indicar la localización del PMA | 0,05 | |
| Recursos | 0,00 | |
| Situación de los últimos recursos movilizados, (furgón apuntalamiento, segundo furgón utilies) Sargento 3 | 0,10 | |
| Solicitar movilizar nuevos recursos, personal | 0,10 | |
| Solicitar recursos complementarios (botellas aire, trajes, avituallamiento | 0,10 | |
| Recursos ajenos | 0,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| Solicitud de medios especiales para localización trabajadores desaparecidos (perros rastreo…) | 0,15 | |
| Maquinaria pesada, grua… | 0,10 | |
| Situación de los técnicos de Gobierno Vasco (URA, medio ambiente…) | 0,10 | |
| Situación otros recursos ajenos (sanitarios, policía…) | 0,10 | |
| Entorno | 0,00 | |
| Confirmar corte fluidos (gas, electricidad…) | 0,25 | |
| Confirmar corte de la carretera BI-625, AP-68 línea de ADIF | 0,20 | |
| Reevaluar las zonas establecidas con la nueva información (ampliar radio…) | 0,15 | |
| Operativa, idea maniobra, sectorización | 0,00 | |
| Aspectos generales | 0,00 | |
| Descripción general idea maniobra | 0,20 | |
| Definición clara de sectores | 0,25 | |
| Esquema de comunicaciones | 0,15 | |
| 1º Sector Seguridad | 0,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mando | 0,10 | | |
| Medios | 0,10 | | |
| Comunicaciones | 0,10 | | |
| Objetivo | Control accesos | 0,05 | |
| | Confinamiento trabajadores | 0,05 | |
| | Vías Comunicación | 0,05 | |
| 2º Sector Cloro | 0,00 | | |
| Mando | 0,10 | | |
| Medios | 0,10 | | |
| Objetivo | Control nube propano fugada, explosímetro. | 0,10 | |
| | Estado botellas cloro y fuga cloro | 0,20 | |
| | Estado botella de propano accidentada | 0,10 | |
| Comunicaciones | 0,10 | | |
| Seguridad SOS traje de protección | 0,20 | | |
| 3º Sector Rastreo | 0,00 | | |
| Mando | 0,10 | | |
| Objetivo. Localizar víctima, Valorar escena, | 0,20 | | |

| | | |
|---|---|---|
| almacén. | | |
| Comunicaciones | 0,10 | |
| Seguridad. Equipo SOS. Trajes de protección | 0,20 | |
| Total Fase 5 | 5 puntos | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OPOSITOR** | | | |
| **Fase 6** | Informe. Representación gráfica | | |
| Reflejar la situación al llegar | 0,5 | | |
| Reflejar en informe acciones tomadas | 0,5 | | |
| Indicar que queda por hacer | Taponamiento fuga cloro | 0,3 | |
| | Mediciones de gas con detectores | 0,2 | |
| | Reflejar medidas protección de los equipos | 0,2 | |
| | Rastreo de zona derrumbada | 0,3 | |
| Anticipación (Posible evolución negativa situación actual) | Aumento de la fuga | 0,2 | |
| | Víctima no localizada | 0,2 | |
| | Nuevas fugas de tóxicos | 0,2 | |
| | Cede estructura gases | 0,2 | |
| | Meteorología adversa | 0,2 | |
| Representación gráfica<br><br>Situación Táctica Actualizada | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Aspecto general; claridad detalle | 0,2 | |
| Situación punto de encuentro de medios y recursos | 0,2 | |
| Localización clara de recursos operativos. | 0,2 | |
| Mando en cada sector | 0,2 | |
| Situación de los recursos en cada sector | 0,2 | |
| Situación de los vehículos en cada sector | 0,2 | |
| Acciones en cada sector | 0,2 | |
| Señalización puntos vulnerables, edificios confinados… | 0,2 | |
| Recursos de otros servicios | 0,2 | |
| Perímetro de seguridad, zonificación | 0,2 | |
| Total fase 6 | 5 puntos | |
| Total todas las fases | 20 puntos | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opositor | | | Nota: Verificar con plantilla de fotos respuesta correcta |
| **1º pregunta**<br><br>Etiquetado correcto de vehículos | A<br><br>NO | 0,25 | |
| | B<br><br>NO | 0,25 | |
| | C<br><br>SI | 0,25 | |
| | D<br><br>NO | 0,25 | |
| Puntuación pregunta 1 | | | |





PUNTUACIÓN TOTAL EJERCICIO SOBRE 9 PUNTOS:

## PUNTUACIÓN TOTAL EJERICIO SOBRE 10 PUNTOS:


Lasarte-Oria
Bilbao
Vitoria
Gasteiz
Burgos
Bilbao
Irun
Pamplona
500m
19
Donostia
S. Sebastián
Hernani
Astigarraga
AIR LIQUIDE
23
1049
23
1049
5533
60 70 80


CARBUROS
METALICOS
DAF

Cualquier opción es correcta

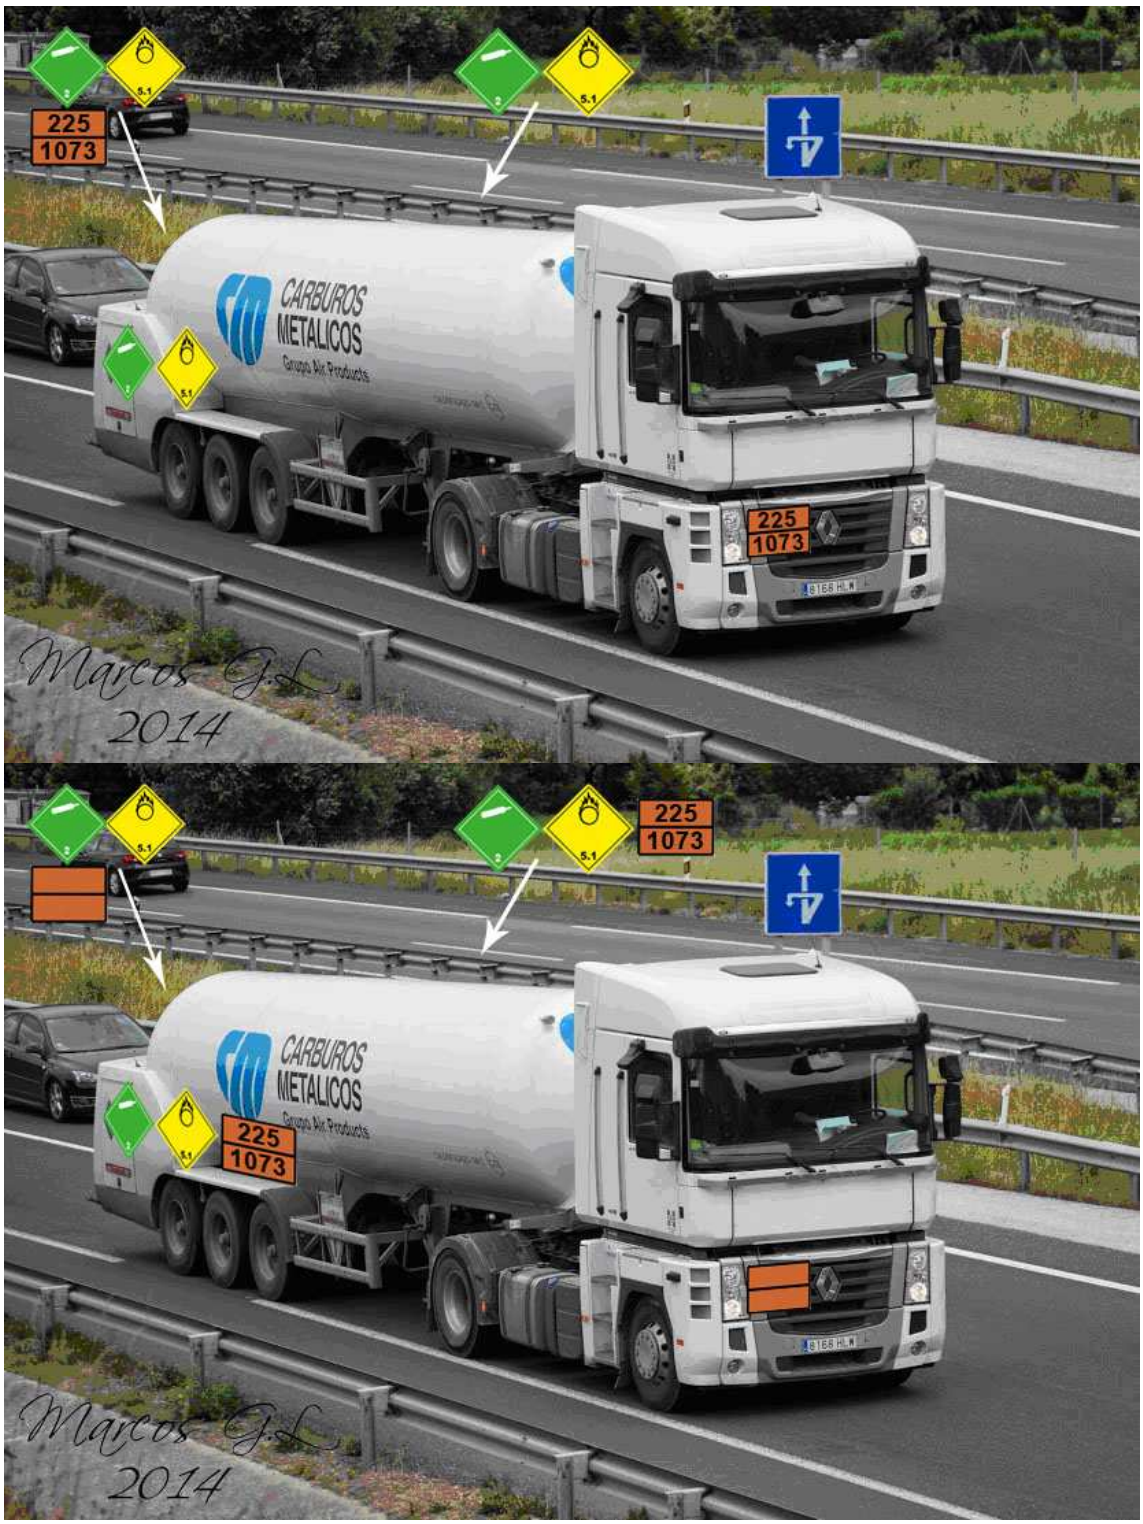

| **2ª Pregunta** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Identificar correctamente producto o riesgo de los botellones | A ¿Producto? | Oxígeno | 0,10 | |
| | B ¿Riesgo? | Tóxico y/o Corrosivo | 0,10 | |
| | C ¿Producto? | Nitrógeno | 0,10 | |
| | D ¿Riesgo? | Inerte | 0,10 | |
| | E ¿Producto? | Acetileno | 0,10 | |
| Definición de términos | A ¿Botella? | Recipiente a presión transportable, de una capacidad no superior a 150 litros. | | |
| | | 0,10 | | |
| | B ¿Bloque botellas? | Conjunto de botellas unidas entre sí mediante una tubería colectora y transportada como un conjunto indisociable. La capacidad total no puede sobrepasar 3.000 litros; para los bloques destinados a transportar gases tóxicos de la clase 2 esta capacidad está limitada a 1000 litros. | | |
| | | 0,10 | | |
| | C ¿Botellón? | Recipiente a presión transportable soldado, de capacidad superior a 150 litros y menor de 1.000 litros. | | |
| | | 0,10 | | |
| | D ¿GLP? | Gas licuado a baja presión que contiene uno o más hidrocarburos ligeros que se asignan a los números ONU 1011, 1075, 1965, 1969 o 1978 solamente y se compone principalmente de propano, propano, butano, isómeros del butano, buteno con trazas de otros gases de hidrocarburos. | | |
| | | 0,10 | | |
| | E ¿MMPP? | las materias y objetos cuyo transporte está prohibido según el ADR o autorizado únicamente en las condiciones que éste prevé. | | |
| | | 0,10 | | |
| Puntuación pregunta 2 | | | | |

<table>
<tr><td>3ª Pregunta</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">Define e indica correctamente</td><td>Establecimiento nivel inferior</td><td>0,2</td><td></td><td rowspan="5">Establecimiento de nivel inferior: un establecimiento en el que haya presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 2 de la parte 1 o de la parte 2 del anexo I, pero inferiores a las cantidades especificadas en la columna 3 de la parte 1 o de la parte 2 del anexo I. Todo ello empleando, cuando sea aplicable, la regla de la suma de la nota 4 del anexo I.<br><br>Establecimiento de nivel superior: un establecimiento en el que haya presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 3 de la parte 1 o de la parte 2 del anexo I. Todo ello empleando, cuando sea aplicable, la regla de la suma de la nota 4 del anexo I.<br><br>Documentación a enviar al Departamento de Industria del GV:Enviar una notificación al órgano competente de la comunidad autónoma donde radiquen<br><br>Elaborar un plan de emergencia interior o autoprotección, en el que se defina la organización y conjunto de medios y procedimientos de actuación, con el fin de prevenir los accidentes de cualquier tipo y, en su caso, limitar los efectos en el interior del establecimiento<br><br>Basándose en los planes de inspección mencionados en el apartado 3, la autoridad competente en cada caso, elaborará periódicamente programas de inspección de rutina para todos los establecimientos, que incluyan la frecuencia de las visitas in situ para los distintos tipos de establecimientos.<br><br>El período entre dos visitas in situ consecutivas no excederá de un año para los establecimientos de nivel superior y de tres para los de nivel inferior, a no ser que la autoridad competente haya elaborado un programa de inspecciones basado en una valoración sistemática de los peligros de accidente grave</td></tr>
<tr><td>Est. Nivel superior</td><td>0,2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Documentación</td><td>Notificación<br><br>0,15</td><td></td></tr>
<tr><td>Plan emergencia<br><br>0,15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Inspecciones</td><td>Si. Programa rutina<br><br>0,15</td><td></td></tr>
<tr><td>Periodo 3 años<br><br>0,15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL FASE 3</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| **4ª Pregunta** | | |
| **Indica y Define Fases** | Automática : implica la movilización de los recursos contemplados en la táctica de manera automática, así como el seguimiento de la actuación, la coordinación de los recursos y el establecimiento de medidas correctoras en la movilización de los mismos | |
| | 0,25 | |
| | Diferida : implica la movilización de los recursos a requerimiento del Técnico del Servicio de Intervención Coordinadora en Emergencias movilizado, así como la realización y documentación de todas aquellas gestiones solicitadas por este Técnico | |
| | 0,25 | |
| **Servicios a movilizar** | | |
| sos-deiak | | |
| empresa | 0,05 | |
| ertzaintza / polícia local (*) | 0,05 | |
| bomberos | 0,05 | |
| servicio de intervención | 0,05 | |
| ayuntamiento: grupo protección civil municipal | 0,05 | |
| osakidetza | 0,05 | |
| centro de gestión de tráfico de euskadi | Afección a la red de carreteras 0,05 | |
| salud pública gobierno vasco | Afección a industrias alimentarias y/o a núcleos de población 0,05 | |
| agencia vasca del agua, ura | Posible afección a cauces0,05 | |
| medio ambiente gobierno vasco | Afección al medio ambiente0,05 | |
| **Puntuación pregunta 4** | | |

| **Pregunta 5ª ITC MIE APQ3** | | | |
|---|---|---|---|
| ¿5 instalaciones de seguridad?<br><br>0,75 como máximo | Señalización | 0,15 | |
| | Cortina agua | 0,15 | |
| | Iluminación | 0,15 | |
| | Duchas y lavaojos | 0,15 | |
| | Dirección viento | 0,15 | |
| | Ventilación | 0,15 | |
| ¿Equipos de Protección?<br><br>0,25 | EPR | 0,25 | |
| Total pregunta 5 | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **6ª Pregunta**<br><br>Accidente Tráfico | | | |
| EPIs en RAT | Cuerpo: Chaquetón-**Cubre**pantalón | 0,10 | |
| | Cabeza: Casco+pantalla/gafas | 0,10 | |
| | Manos/Pies: guantes sanitario+intervención+botas | 0,10 | |
| | Vías respiratorias:<br><br>Máscara desechable | 0,10 | |
| Clasificación IMV | Nivel II | 0,10 | |
| SHORT | 1-Amarillo | 0,10 | |
| | 2-Rojo | 0,10 | |
| | 3-Verde | 0,10 | |
| | 4-Rojo | 0,10 | |
| | 5-Negro | 0,10 | |
| Total pregunta 6 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **7ª Pregunta**<br><br>Plan Foral Emergencias | | | |
| Funciones Gpo Intervención | Controlar, reducir o neutralizar los efectos del siniestro o la causa del riesgo. | 0,10 | |
| | Búsqueda, rescate y salvamento de personas y bienes | 0,09 | |
| | Colaborar con los otros Grupos para la adopción de medidas de protección a la población. | 0,09 | |
| | Reconocimiento y evaluación de riesgos asociados. | 0,09 | |
| | Proponer la determinación del área de intervención | 0,09 | |
| | Vigilancia sobre riesgos latentes una vez controlada la emergencia. | 0,09 | |
| | Informar a la Dirección del PFETHB sobre el riesgo | 0,09 | |
| Procedencia de los medios | Vialidad y mantenimiento de carreteras. | 0,09 | |
| | Extinción de incendios | 0,09 | |
| | Rescates y salvamentos. | 0,09 | |
| | Guardería forestal. | 0,09 | |
| Total pregunta 7 | | | |

| Pregunta 8ª<br><br>Reglamento Seguridad contra incendios | ANULADA |
|---|---|

| Instalación de protección contra incendios | Debe instalarse | No debe instalarse | Porqué |
|---|---|---|---|
| Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios<br><br>Ejemplo | SI | | Porque es necesario dar servicio a varios sistemas de lucha contra incendios |
| Sistemas automáticos de detección de incendios<br><br>0,20 | SI | | Se desarrollan actividades de almacenamiento y es un edificio tipo A de más de 150m2 |
| Sistemas manuales de alarma de incendio<br><br>0,10 | | NO | Porque la superficie construida es menor de 800m2 |
| Sistemas de comunicación de alarma<br><br>0,10 | | NO | Porque la suma de todos los sectores de incendio es menos de 10.000m2 |
| Sistemas de Hidrantes exteriores<br><br>0,10 | SI | | Porque está ubicado en edificios tipo A, es de riesgo Medio y su superficie construida es de más 300m2 |
| Extintores de incendio<br><br>0,10 | SI | | Porque se deben instalar en todos los sectores de incendio |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sistema de Bocas de Incendio Equipadas<br>0,10 | SI | | Porque está ubicado en edificios tipo A y su superficie construida es de más 300m2 |
| Sistema de Columna Seca<br>0,10 | | NO | Porqué su altura de evacuación es tan solo 12m |
| Sistema de Rociadores Automáticos de Agua<br>0,10 | SI | | Ubicado en edificio Tipo A y superficie mayor de 300m2 |
| Sistema de alumbrado de emergencia<br>0,10 | | NO | Sobre rasante, ocupación de menos 10 personas y no locales ni espacios |

Total Pregunta 8ª

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pregunta 9ª**<br><br>Geografía | | | |
| Límites municipales 0,4 | Bilbao | 0,08 | |
| | Basauri | 0,08 | |
| | Ugao-Miraballes | 0,08 | |
| | Zeberio | 0,08 | |
| | Zaratamo | 0,08 | |
| | Arrankudiaga | 0,08 | |
| | Alonsotegi | 0,08 | |
| Principales carreteras 0,4 | A-68 | 0,10 | |
| | BI-625 | 0,10 | |
| | BI-3723 | 0,10 | |
| | A-8 | 0,10 | |
| Parque más cercano 0,20 | Derio | 0,20 | |
| Total pregunta 9ª | | | |

| Pregunta 10ª<br><br>Documento Básico | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Local o zona de riesgo especial | Riesgo | | | |
| | Bajo | Medio | Alto | |
| Taller de mantenimiento de 150 m3 de volumen construido 0,10 | X | | | |
| Almacén de residuos de 10 m2 0,10 | X | | | |
| Cocina de 35 kW de potencia instalada 0,10 | | X | | |
| Vestuarios de personal de 150 m2 0,10 | | X | | |
| Sala de maquinaría frigorífica con refrigerante halogenado de 450 kw de potencia 0,10 | | X | | |
| Imprenta de 600m3 0,10 | | | X | |
| Depósito de libros de 600 m3 0,10 | | | X | |
| Sala de Calderas con 100 kW de potencia útil nominal 0,10 | X | | | |
| Almacén de limpieza de 250m3 0,10 | | X | | |
| Lavandería de 180 m2 0,10 | | X | | |
| Total pregunta 10ª | | | | |

1. LAS CONVERSACIONES QUE LA CIUDADANÍA MANTENGAN CON EL CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS DE EUSKADI:

    a. Serán grabadas solamente cuando estás se realicen mediante teléfono

    b. No serán grabadas sin el consentimiento mutuo del emisor y receptor de la llamada

    c. Serán grabadas ya sean por teléfono o por radio

    d. Serán grabadas si el operador entiende que puede haber comisión de delito

2. SEGÚN LA LEY 1/1996 DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS, EL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS ES

    a. El Gobierno Vasco

    b. El órgano competente de cada territorio histórico

    c. Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes

    d. El órgano que determine el Plan Territorial de Protección Civil de Euskadi

3. SEGÚN LA LEY 1/1996 DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS LOS PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL PODRÁN SER:

    a. Sectoriales o especiales

    b. Territoriales o especiales

    c. Territoriales o sectoriales

    d. Automáticos o Diferidos

4. SEGÚN EL DECRETO 277/2010 DE 2 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE AUTOPROTECCIÓN EXIGIBLES, EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN:

    a. Deberá estar redactado por el titular y firmado por técnico competente capacitado

    b. Deberá estar redactado y firmado por técnico competente capacitado

    c. Deberá estar redactado y firmado por técnico de la Administración competente en materia de protección civil

    d. Deberá estar redactado por técnico de la Dirección de Atención de Emergencias

5. INDICA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA:

    a. Es una obligación del titular de la actividad reseñada en el anexo I del decreto 277/2010 de 2 de noviembre por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles poner a disposición de los Servicios del Sistema Vasco de Atención de Emergencias, en un lugar visible a la entrada del local o establecimiento, una copia escrita de los datos del Registro, incluyendo los planos

    b. Es una obligación del titular de la actividad reseñada en el anexo I del decreto 277/2010 de 2 de noviembre por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles poner a disposición de los Servicios del Sistema Vasco de Atención de Emergencias, en un lugar visible a la entrada del local o establecimiento, una copia escrita de los datos del Registro, excluyendo los planos

    c. Es una obligación de la Administración donde se ubica la actividad reseñada en el anexo I del decreto 277/2010 de 2 de noviembre por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles poner a disposición de los Servicios del Sistema Vasco de Atención de Emergencias, en un lugar visible a la entrada del local o establecimiento, una copia escrita de los datos del Registro, incluyendo los planos

    d. Es una obligación de la Administración donde se ubica la actividad reseñada en el anexo I del decreto 277/2010 de 2 de noviembre por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles poner a disposición de los Servicios del Sistema Vasco de Atención de Emergencias, en un lugar visible a la entrada del local o establecimiento, una copia escrita de los datos del Registro, excluyendo los planos

6. SEGÚN EL DECRETO 277/2010 DE 2 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE AUTOPROTECCIÓN, FINALIZADA LA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN EL CENTRO O ESTABLECIMIENTO CUYO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN HA SIDO INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN, SU TITULAR ESTARÁ OBLIGADO A SOLICITAR LA BAJA DEL MENCIONADO REGISTRO EN EL PLAZO MÁXIMO DE:

    a. Tres meses desde el cese de la actividad

    b. Dos meses desde el cese de la actividad

    c. Dos semanas desde el cese de la actividad

    d. Un mes desde el cese de la actividad

7. DENTRO DEL PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL DE EUSKADI, LABI, QUÉ SE ENTIENDE POR ALARMA:

    a. Acción o mecanismo que advierte de la ocurrencia de un accidente o la posibilidad inminente de que ocurra, induciendo a tomar medidas protectoras

    b. Acción que advierte de la posibilidad de que ocurra un accidente o de que las consecuencias del mismo afecten a personas, bienes o funciones

    c. Acción de poner en marcha por la autoridad competente el plan de emergencia correspondiente

    d. Accidente cuya expresión en daños hacia las personas, bienes, medio ambiente e infraestructuras es máxima

8. SEGÚN EL PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL DE EUSKADI, LABI, ¿A QUIÉN LE CORRESPONDE LA FUNCIÓN DE RECOGER INFORMACIÓN SOBRE EL RIESGO O LA CALAMIDAD Y SU EVOLUCIÓN?

    a. Al Consejo Asesor

    b. Al Gabinete de Información

    c. Al Director del Plan

    d. Al Centro de Coordinación Operativa

9. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR LA ACTIVACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE EUSKADI (LABI)?:

    a. La acción de poner en marcha el Plan Territorial de Protección Civil de Euskadi por la autoridad competente

    b. La acción de iniciar la fase de alerta del Plan Territorial de Protección Civil de Euskadi por la autoridad competente

    c. La acción de iniciar la fase de emergencia del Plan Territorial de Protección Civil de Euskadi por la autoridad competente

    d. La acción de implantar el Plan Territorial de Protección Civil de Euskadi por la autoridad competente

10. SEGÚN EL GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL PLAN ESPECIAL DE EMERGENCIAS ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI, LLUVIAS MODERADAS SON:

    a. Aquellas cuya intensidad es menor o igual a 10 mm por hora

    b. Aquellas cuya intensidad es mayor que 15 y menor o igual que 30 mm por hora

    c. Aquellas de intensidad mayor de 10 mm y menor o igual a 30 mm por hora

    d. Aquellas de intensidad mayor que 2 y menor o igual que 15 mm por hora

11. TAL Y COMO SE REFLEJA EN EL PLAN ESPECIAL DE EMERGENCIAS ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y DE ACUERDO CON LA DIRECTRIZ BÁSICA DE PLANIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES LA "ZONA DE INUNDACIÓN OCASIONAL" SON:

    a. Zonas inundables para avenidas de periodo de retorno entre 50 y 100 años

    b. Zonas inundables para avenidas de periodo de retorno entre 10 y 100 años

    c. Zonas inundables para avenidas de periodo de retorno entre 10 y 50 años

    d. Ninguna de las anteriores

12. SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA RESPECTO DE LOS PLANES DE EMERGENCIA DE PRESAS:

a. Deben ser elaborados e implantados por los titulares de las presas

b. Deben determinar la zona inundable en caso de rotura, indicando los tiempos de propagación de la onda de avenida

c. Se establecerán 3 situaciones definidas como escenarios de seguridad y de peligro de rotura de presas

d. La dirección estos Planes estará a cargo de la persona a la que le corresponda la dirección de la explotación de la presa

13. EN EL PLAN DE EMERGENCIA PARA INCENDIOS FORESTALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO LOS SISTEMAS FORESTALES Y SILVOPASTORALES SE HAN CLASIFICADO EN CINCO GRANDES GRUPOS:

a. Bosques, Formaciones arbustivas, Matorrales, Formaciones herbáceas y Comunidades antropógenas

b. Bosques autóctonos, Zarzales, Brezales, Formaciones herbáceas y Plantaciones forestales

c. Bosques, Zarzales, Brezales, Praderas y pastizales y Comunidades nitrófilas

d. Bosques autóctonos, Formaciones arbustivas, Brezales, Praderas y pastizales y Plantaciones forestales

14. INDIQUE CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES NO ES UNA DE LAS FUNCIONES BÁSICAS DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN ANTE EMERGENCIAS POR EL RIESGO DE INCENDIO FORESTAL:

a. Dar la alarma sobre la existencia de un incendio forestal

b. Zonificar el territorio en función del riesgo y las previsibles consecuencias de los incendios forestales

c. Preparar la intervención de ayudas exteriores en caso de emergencia y garantizar la posible evacuación

d. Complementar las labores de vigilancia y detección previstas en los Planes de ámbito superior

15. SEGÚN EL PLAN DE EMERGENCIA PARA INCENDIOS FORESTALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, LA ÉPOCA DE PELIGRO ALTO PARA LA ZONA I ES:

    a. Del 1 de octubre al 31 de marzo

    b. Del 1 de julio al 31 de octubre

    c. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre

    d. Del 1 de mayo al 31 de agosto

16. CUAL DE LAS SIGUIENTES ES UNA FUNCIÓN DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA Y FERROCARRIL DE LA CAPV:

    a. Determinar las áreas de socorro y base, en colaboración con el Grupo Logístico

    b. Proceder a la clasificación, estabilización y evacuación de aquellos heridos que así lo requieran

    c. Asesorar acerca de la naturaleza, características y modo de manipulación de las materias implicadas

    d. Vigilar los riesgos latentes una vez controlada la emergencia

17. LOS CONSEJEROS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAS PELIGROSAS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MATERIAS PELIGROSAS, EXPEDIDORAS O RECEPTORAS SE INTEGRARÁN, EN CASO NECESARIO, EN EL:

    a. Grupo de Apoyo Técnico

    b. Grupo de Intervención

    c. Grupo Logístico

    d. Ninguno de los anteriores

18. EL PLAN ESPECIAL DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA Y FERROCARRIL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO DEBE SER HOMOLOGADO POR:

    a. La Comisión Vasca de Protección Civil

    b. La Dirección del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI)

    c. El Órgano competente de la comunidad autónoma

    d. La Comisión Nacional de Protección Civil

19. EN EL PLAN ESPECIAL DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA Y FERROCARRIL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, EN EL CASO DE DECLARARSE LA SITUACIÓN 1:

    a. Se tratarán de accidentes que pudiendo ser controlados con los medios de intervención disponibles, requieren de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas, bienes o el medio ambiente que estén o que puedan verse amenazados por los efectos derivados del accidente

    b. Dicha declaración de la situación 1 le corresponde al director de la táctica operativa activada

    c. Se referirá a accidentes que puedan ser controlados por los medios disponibles y que, aun en su evolución más desfavorable, no supondrán peligro para personas no relacionadas con las labores de intervención, ni para el medio ambiente, ni para bienes distintos a la propia red viaria en la que se hubiera producido el accidente

    d. No supondrá la activación formal de dicho Plan Especial, haciéndose frente a la emergencia a través de la activación de la correspondiente Táctica Operativa

20. PARA EL CÁLCULO DEL NÚMERO DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN, LA LEY 31/1995 ESTABLECE QUE SE REALIZARÁ CON ARREGLO A LA SIGUIENTE ESCALA:

    a. De 50 a 100 trabajadores, 2 Delegados de Prevención

    b. De 50 a 100 trabajadores, 1 Delegado de Prevención

    c. De 60 a 150 trabajadores, 3 Delegados de Prevención

    d. De 101 a 500 trabajadores, 4 Delegados de Prevención

21. LA LEY 31/1995, ESTABLECE QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN, TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

    a. Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de cooperación internacional en este ámbito, facilitando la participación de las Comunidades Autónomas

    b. Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de organizar y formar sindicatos y comités de seguridad para la vigilancia de la salud

    c. Las dos primeras respuestas son las correctas

    d. Ninguna respuesta es correcta

22. LA LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NO SERÁ DE APLICACIÓN EN AQUELLAS ACTIVIDADES CUYAS PARTICULARIDADES LO IMPIDAN EN EL ÁMBITO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS DE:

    a. Policía, aviación y resguardo aduanero y personal de seguridad

    b. Fuerzas armadas, actividades de aviación y puertos del estado

    c. Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública

    d. Fuerzas armadas, aviación y actividades militares de la guardia civil y policías autónomas

23. SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ANEJO SI-A (TERMINOLOGÍA) DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, UN VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA CUMPLIRÁ CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

    a. Sus paredes serán EI120

    b. Las distancias mínimas entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestíbulo serán al menos de 2 metros

    c. Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, dispondrán de paredes EI 240

    d. Las tres primeras respuestas son correctas

24. EN REFERENCIA AL ANEJO SI-A (TERMINOLOGÍA) DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, UNA ZONA DE OCUPACIÓN NULA:

a. Es una zona que por su peligrosidad no debe albergar personas en su interior. No considerándose a efectos de evacuación, ocupación en la misma

b. Es una zona inaccesible o de maquinaria con implicación de riesgo que dificulta el acceso de personas a su interior

c. Es una zona en la que la presencia de personas es ocasional, tales como salas de máquinas y cuartos de instalaciones, locales para material de limpieza y otros

d. Es una zona cuya ocupación no se computa a efectos de calcular los recorridos de evacuación que incluirá como norma general aseos, almacenes y viviendas en bajo cubiertas

25. SEGÚN EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, EL OBJETO DEL DOCUMENTO BÁSICO DB-SI ES:

a. Implantar los sistemas de control y de guías de diseño para la edificación y definición de los mantenimientos precisos de los edificios y sus instalaciones de PCI

b. Establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio

c. Ofrecer soporte documental necesario para la elaboración de normas de seguridad en caso de incendio

d. Diseñar las pautas y guías de construcción de edificios seguros desde la perspectiva de la protección contra incendios durante la evacuación

26. EN LA TERMINOLOGÍA DEL DB-SUA DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, A LA PROBABILIDAD DE QUE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO INTERCEPTE LAS DESCARGAS SIN RIESGO PARA LA ESTRUCTURA E INSTALACIONES, SE LE DENOMINA:

a. Frecuencia de choque eléctrico

b. Eficiencia del sistema de protección

c. Probabilidad eléctrica de descarga mínima

d. Riesgo asumible de choque eléctrico

27. TAL Y COMO ESTABLECE LA TERMINOLOGÍA DEL DB-SUA DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, EN UN ITINERARIO ACCESIBLE, LAS PUERTAS:

    a. Dispondrán de un mecanismo de apertura y cierre situados a una altura entre 1,5m y 1,7m de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano

    b. Fuerza de apertura para puertas no resistentes al fuego menor o igual que 650N

    c. Anchura libre de paso igual o menor que 0,8m medida en el marco y aportada por no más de una hoja

    d. En ambas caras de las puertas existe un espacio vertical libre del barrido de las hojas de diámetro 2,50m

28. SEGÚN LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, EN SU DB-SUA, ¿A QUÉ HACE REFERENCIA LA EXIGENCIA BÁSICA SUA3?:

    a. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

    b. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

    c. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento

    d. Ninguna de las tres opciones mencionadas

29. CONSIDERANDO LOS CRITERIOS DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, EN SU DB-SUA, CUANDO UN CAMBIO DE USO AFECTE ÚNICAMENTE A PARTE DE UN EDIFICIO O CUANDO SE REALICE UNA AMPLIACIÓN A UN EDIFICIO EXISTENTE:

    a. El DB-SUA será de nuevo de aplicación a todo el edificio de manera general, incluidas las partes sin modificar

    b. No se aplicará el CTE, pero se exigirá al menos un itinerario accesible que comunique dichas zonas reformadas con la vía pública

    c. Dicha ampliación o modificación, se legalizará sin necesidad de volver a solicitar licencia ni permisos, siempre y cuando las condiciones de protección contra incendios sean más exigentes que las existentes anteriormente

    d. El DB-SUA se aplicará a dicha parte del edificio y dispondrá cuando sea exigible, al menos un itinerario accesible que comunique con la vía pública

30. SEGÚN EL ART.7 DEL DECRETO 400/2013, DE 30 DE JULIO, DE ESPECTÁCULOS CON ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI, EL PLAN DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL ESPECTÁCULO LO PRESENTARÁ:

    a. La entidad organizadora

    b. La empresa de expertos pirotécnicos

    c. Departamento de cultura del ayuntamiento

    d. Ninguna de las anteriores

31. SEGÚN EL ART.8 DEL DECRETO 400/2013, DE 30 DE JULIO, DE ESPECTÁCULOS CON ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI. EL EQUIPO MÍNIMO DE EXTINCIÓN PRESENTE DURANTE EL MONTAJE DEL ESPECTÁCULO CONSISTIRÁ AL MENOS EN:

    a. Dotación de tres bomberos

    b. Tres extintores de polvo polivalente

    c. Dotación de cinco bomberos

    d. Cinco extintores de polvo polivalente

32. DE ACUERDO CON EL DECRETO 400/2013, DE 30 DE JULIO, DE ESPECTÁCULOS CON ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES NO ES CORRECTA?:

    a. En la zona de lanzamiento se recogerá el material pirotécnico inmediatamente después de concluir el espectáculo

    b. Será responsabilidad de la empresa de expertos la disposición de medidas adecuadas para la recogida segura de los restos de material pirotécnico existentes en la zona de seguridad del espectáculo

    c. En la zona de seguridad del espectáculo, si hubiera iluminación suficiente, se recogerá el material pirotécnico inmediatamente después de concluir el espectáculo

    d. Corresponderá a la empresa de expertos la recogida de todo el material pirotécnico susceptible de arder, deflagrar o detonar existente en la zona de lanzamiento

33. ¿CUÁL DE ESTAS TAREAS NO CORRESPONDE AL SERVICIO DE BOMBEROS EN UN INCIDENTE CON MÚLTIPLES VICTIMAS (IMV)?:

a. Control de la zona de intervención

b. Apoyo logístico

c. Activación Plan de Emergencia Municipal (PEM)

d. Asistencia técnica

34. CUÁL DE LOS SERVICIOS SIGUIENTES NO SE MOVILIZA EN UN INCIDENTE TXORIA 2B:

a. Servicio vasco de meteorología.

b. Cruz Roja-DYA

c. Brigada móvil Ertzaintza

d. Bomberos Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz

35. CUÁL DE LAS SIGUIENTES DEFINICIONES NO ES CORRECTA:

a. TPC4-TPF4: Existe daños o incendio en el continente y fugas con llama en el contenido

b. U1: Salvamento en litoral-costa. Todos los salvamentos de personas y/o bienes, incluyendo la búsqueda y recuperación de cadáveres en zona litoral-costa

c. M1: Rescate en zona montaña/zona rural y/o periurbana. Todo tipo de rescate de personas localizadas en zona de montaña, rural y/o periurbana

d. SG2: Incendio Forestal. Todo incendio producido en zona forestal

36. SEGÚN EL PLAN FORAL DE EMERGENCIAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA (PFETHB), EL RESCATE DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA CORRESPONDE AL:

a. Grupo de servicios operativos

b. Grupo de intervención

c. Grupo de apoyo técnico

d. Grupo de apoyo logístico

37. NO ES FUNCIÓN DEL/DE LA JEFE/A DEL PMA DEL PFETHB:

a. Coordinar las funciones de los grupos de acción

b. Asumir la responsabilidad de las personas y recursos intervinientes en la resolución de la emergencia

c. Evaluar la situación y su evolución, manteniendo informada permanentemente a la dirección del plan

d. Efectuar el seguimiento técnico de la emergencia y sus acciones

38. HASTA QUE EL DIRECTOR DEL PFETHB NO DESIGNE AL JEFE/A DEL GRUPO LOGÍSTICO, ESTA JEFATURA SERÁ ASUMIDA POR:

a. El/la Jefe/a del Puesto de Mando Avanzado

b. El/la Jefe/a del Grupo de Intervención

c. El Consejo Asesor

d. El/la Jefe/a del Grupo de Apoyo Técnico

39. CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 17/2015, DE 9 DE JULIO, DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DESAPARECE Y SE CREA EL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL. TIENE POR FINALIDAD CONTRIBUIR A UNA ACTUACIÓN EFICAZ, COHERENTE Y COORDINADA DE LAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES FRENTE A LAS EMERGENCIAS ¿QUIÉNES NO FORMAN PARTE DEL CONSEJO NACIONAL?

    a. El Ministro del Interior que lo preside

    b. Los representantes de las Comunidades Autónomas

    c. Los representantes de las Diputaciones Forales y/o Provinciales

    d. La persona, con facultades representativas, que designe la Federación Española de Municipios y Provincias

40. EL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL INTEGRA LA ACTIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS ¿A TRAVÉS DE QUÉ ACTUACIONES GARANTIZA UNA RESPUESTA COORDINADA Y EFICIENTE?:

    a. La prevención de los riesgos colectivos mediante acciones dirigidas a conocerlos anticipadamente

    b. La planificación de los medios y medidas necesarias para afrontar las situaciones de riesgo

    c. La intervención operativa de respuesta inmediata en caso de emergencia

    d. Todas las respuestas son correctas

41. SEGÚN LA LEY 17/2015, DE 9 DE JULIO, DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL ¿QUÉ SE ENTIENDE POR RIESGO?

    a. Situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil están expuestos en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente

    b. Potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o bienes que deben preservados por la protección civil

    c. Es la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o bienes

    d. Ninguna de las anteriores es correcta

42. EL CONSEJO VASCO DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS ES UN ÓRGANO CONSULTIVO, DE ESTUDIO, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE EUSKADI EN LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. EN DICHO CONSEJO NO ESTARÁN REPRESENTADOS:

    a. Las Diputaciones Forales de la CAPV

    b. Los Ayuntamientos de las capitales de los Territorios Históricos

    c. La Asociación de municipios vascos más representativa

    d. La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi

43. SEGÚN LA LEY 10/2015, DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ¿CÚAL ES LA DEFINICIÓN DE ORGANIZADORES?

    a. Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, que exploten los establecimientos públicos a los que se refiere esta Ley con ánimo de lucro

    b. Las personas que presentan espectáculos o actividades recreativas ante público con independencia de que su participación tenga o no carácter retribuido

    c. Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, que realicen o promuevan espectáculos públicos o actividades recreativas, con ánimo de lucro o sin él

    d. Todas las respuestas anteriores son falsas

44. SEGÚN LA LEY 10/2015, DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ¿CÚAL DE LAS SIGUIENTES SE CONSIDERA UNA INFRACCIÓN GRAVE?

    a. Ejercer el derecho de admisión de forma arbitraria, discriminatoria o abusiva

    b. Presentar documentos o datos que no se ajusten a la realidad en los procedimientos relativos a espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos

    c. Tener la hojas de reclamaciones sin los requisitos exigidos legalmente

    d. Admitir a menores de edad en establecimientos abiertos al público, espectáculos públicos o actividades recreativas donde éstos tengan prohibida la entrada

45. SEGÚN EL PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO SÍSMICO SE DEFINE EL PUNTO DONDE SE INICIA EL TERREMOTO, EN EL QUE SE CONCENTRA EL ESTALLIDO PRINCIPAL DE ENERGÍA QUE PRODUCE EL FROTAMIENTO DE LOS LABIOS DE LA FALLA, CON EL TÉRMINO:

    a. Epicentro

    b. Hipocentro o Foco

    c. Fuente u origen del terremoto

    d. No se define el punto inicial del terremoto

46. SEGÚN EL PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO SÍSMICO, LA LIBERACIÓN SÚBITA Y BRUSCA DE ENERGÍA ELÁSTICA ACUMULADA POR LA DEFORMACIÓN LENTA EN LA SUPERFICIE DE LA TIERRA, QUE SE PROPAGA EN FORMA DE ONDAS SÍSMICAS ES:

    a. Terremoto o sismo

    b. Tsunami

    c. Falla transversal

    d. Fuente sísmica

47. EN EL PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO SÍSMICO, SE AFIRMA QUE: "HISTÓRICAMENTE, LA SISMICIDAD DEL PAÍS VASCO SE PUEDE CONSIDERAR COMO INSIGNIFICANTE O CASI NULA, TANTO DEBIDO AL NÚMERO DE SISMOS REGISTRADOS EN SU TERRITORIO COMO A SUS CARACTERÍSTICAS, TODOS ELLOS DE MAGNITUDES E INTENSIDADES QUE SE PUEDEN CONSIDERAR POCO IMPORTANTES".

    a. Verdadero

    b. Falso, no se considera insignificante o casi nula, se considera baja

    c. Falso, no se considera insignificante, se considera media

    d. No se menciona la experiencia histórica de la sismicidad

48. SEGÚN EL PLAN ESPECIAL DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO RADIOLÓGICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI VIGENTE, ¿QUÉ SE ENTIENDE POR FUENTES HUÉRFANAS?

    a. Con este nombre se designan las fuentes radiactivas de uso industrial específico pero sin origen o procedencia determinado

    b. Fuente radiactiva producida por un cargamento de chatarra que tras la fundición libera materiales radiactivos indeterminados

    c. Se califican como huérfanas las fuentes radiactivas de equipos móviles diversos que se utilizan para medida de densidad o humedad de suelos

    d. Se llama fuente huérfana toda aquella fuente radiactiva que se encuentra en situación irregular

49. EN EL PLAN ESPECIAL DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO RADIOLÓGICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI VIGENTE, SE DETERMINAN TRES ZONAS DE PLANIFICACIÓN Y ACTUACIÓN EN EMERGENCIA QUE LAS DENOMINA:

    a. Zona de medidas urgentes, zona de reserva y zona logística

    b. Zona de intervención, zona libre y zona de recuperación

    c. Zona de medidas urgentes, zona de alerta y zona libre

    d. Este Plan menciona con carácter general una zonificación libre dependiendo las circunstancias de la emergencia

50. SEGÚN EL PLAN ESPECIAL DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO RADIOLÓGICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI, EN ESPACIOS ABIERTOS, ¿CON QUÉ DISTANCIA (RADIOS) ESTABLECERÍAMOS LAS DIFERENTES ZONAS DESDE EL FOCO DE LA EMERGENCIA?

a. La zona inmediata al foco o primera zona, será un círculo con un radio de 100 metros desde el foco de riesgo. La segunda zona será una corona circular cuyo centro es el foco de riesgo y cuyo radio interno son 100 metros y el externo 200 metros. La siguiente zona, la tercera será el exterior a la segunda zona

b. La zona inmediata al foco o primera zona, será un círculo con un radio desde el foco de riesgo de 500 metros. La segunda zona será una corona circular cuyo centro es el foco de riesgo y cuyo radio interno son 500 metros y el externo de 1.000 a 1.500 metros. Las siguientes zonas se determinarán dependiendo del foco de la emergencia

c. Este Plan no menciona distancias para la zonificación en espacios abiertos

d. El Plan fija criterios técnicos para la delimitación de las zonas en espacios abiertos, basados en la tipología de la emergencia

51. CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA:

a. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por los reglamentos que los desarrollen y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos

b. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por los reglamentos que los desarrollen y será determinado o no en función de las circunstancias aplicables a cada caso

c. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos

d. Ninguna de las anteriores es correcta

52. UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE PONE FIN A LA VÍA ADMINISTRATIVA, ES UN ACTO:

a. Acto trámite

b. Acto definitivo

c. Las respuestas a) y b) son correctas

d. Ninguna de las anteriores es correcta

53. A LOS EFECTOS DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN, SE ENTIENDE POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

a. La Administración General del Estado

b. Las Entidades que integran la Administración Local

c. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas

d. Todas las anteriores son correctas

54. SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN, LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN SUS RELACIONES SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DE:

a. Coordinación y eficacia

b. Cooperación y colaboración

c. Colaboración y concurrencia

d. Ninguna de las anteriores es correcta

55. EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 11/2007, DE 22 DE JUNIO DE ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS, CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA:

a. La presente Ley no será de aplicación a las Administraciones Públicas en las actividades que desarrollen en régimen de derecho privado

b. La presente Ley será de aplicación a las Administraciones Públicas en las actividades que desarrollen en régimen de derecho privado

c. La presente Ley no será de aplicación a las Administraciones Públicas en las actividades que desarrollen en régimen de derecho público

d. La presente Ley será de aplicación a las Administraciones Públicas en las actividades que desarrollen en régimen de derecho público

56. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN, SI LA SOLICITUD DE INICIACIÓN NO REÚNE TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS:

    a. Se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Si así no lo hiciera se entenderá que ha renunciado a sus derechos

    b. Se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición

    c. Se requerirá al interesado para que en un plazo de 15 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Si así no lo hiciera se entenderá que ha renunciado a sus derechos

    d. Se requerirá al interesado para que en un plazo de 15 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición

57. CONTRA EL ACUERDO DE ACUMULACIÓN DICTADO POR UN ÓRGANO ADMINSITRATIVO:

    a. Cabe cualquiera de los recursos administrativos previstos en la legislación aplicable

    b. Podrá interponerse recurso de alzada

    c. Podrá interponerse potestativamente recurso de reposición

    d. No procede recurso alguno

58. SALVO DISPOSICIÓN EXPRESA EN CONTRARIO, LOS INFORMES SERÁN:

    a. Facultativos y vinculantes

    b. Preceptivos y vinculantes

    c. Facultativos y no vinculantes

    d. Preceptivos y no vinculantes

59. EN EL SUPUESTO DE QUE FUERAN VARIOS LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN ADMISIBLES:

a. Se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual

b. Se elegirá el que suponga un menor gasto público

c. Se elegirá discrecionalmente por el órgano administrativo encargado de su aplicación

d. Se elegirá por la autoridad judicial competente

60. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA?:

a. El defecto de forma determinará la nulidad de pleno derecho en todo caso

b. El defecto de forma sólo determinará la nulidad de pleno derecho cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin

c. El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin

d. El defecto de forma determinará la anulabilidad en todo caso

61. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS QUE PONEN FIN A LA VÍA ADMINISTRATIVA PUEDEN SER RECURRIDAS EN:

a. Alzada

b. Reposición

c. Alzada y reposición

d. Alzada, reposición y revisión

62. EL PLAZO MÁXIMO PARA DICTAR Y NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE REPOSICIÓN ES DE:

a. Tres meses

b. Seis meses

c. Un mes

d. Cuatro años

63. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, SON CONTRATOS DE SERVICIOS:

a. Aquellos en cuya virtud una Administración Pública, entre otras, encomienda a una persona, natural, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la Administración encomendante

b. Aquellos en cuya virtud una Administración Pública, entre otras, encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la Administración encomendante

c. Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro

d. Aquellos cuyo objeto es la realización por el concesionario determinadas prestaciones propias del contrato de obras, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, entre otras

64. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA?:

a. Tendrán la consideración de contratos privados los contratos de obras, siempre que se celebren por una Administración Pública

b. Tendrán la consideración de contratos privados los contratos de servicios, siempre que se celebren por una Administración Pública

c. Tendrán la consideración de contratos privados los contratos de suministro, siempre que se celebren por una Administración Pública

d. Tendrán la consideración de contratos privados los celebrados por los entes, organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición de Administraciones Públicas.

65. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA?:

a. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su adjudicación

b. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización

c. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con la publicación del anuncio de licitación

d. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con la publicación del anuncio de formalización

66. ¿EN QUÉ ARTÍCULO DE LA LEY ORGÁNICA 3/1979, DE 18 DE DICIEMBRE, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA EL PAÍS VASCO SE ESTABLECE QUE EL EUSKERA, LENGUA PROPIA DEL PUEBLO VASCO, TENDRÁ COMO EL CASTELLANO, CARÁCTER DE LENGUA OFICIAL EN EUSKADI, Y TODOS SUS HABITANTES TIENEN EL DERECHO A CONOCER Y USAR AMBAS LENGUAS?:

a. Art. 1

b. Art. 6

c. Art. 9.2

d. Art. 26

67. ¿CUÁL ES LA INSTITUCIÓN CONSULTIVA OFICIAL EN LO REFERENTE AL EUSKERA?

a. Eusko Ikaskuntza

b. La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País

c. Kontseilua

d. Euskaltzaindia

68. ¿QUÉ ÓRGANOS ELIGEN LAS JUNTAS GENERALES DE ENTRE SUS MIEMBROS?

a. Una Junta Permanente, un/a Presidente/a y una Mesa, integrada por éste/a, dos Vicepresidentes/as y dos Secretarios/as

b. Un/a Presidente/a y una Mesa, integrada por éste/a, dos Vicepresidentes/as y dos Secretarios/as

c. Una Junta Permanente, un/a Presidente/a y una Mesa, integrada por éste/a, dos Vicepresidentes/as y un Secretario/a

d. Una Junta Permanente, un/a Presidente/a y una Mesa, integrada por éste/a, un Vicepresidente/a y un Secretario/a

69. ¿QUÉ COMPRENDE LA POTESTAD REGLAMENTARIA DE LA DIPUTACIÓN?

a. Sólo la facultad de aprobar los Reglamentos internos de organización

b. Sólo la facultad de aprobar los Reglamentos internos de organización y decretos de desarrollo de las Normas Forales

c. Sólo la facultad de aprobar los Reglamentos internos de organización, y los decretos de desarrollo de las Normas Forales y de las Leyes de la Comunidad Autónoma en todo caso

d. No sólo la facultad de aprobar los Reglamentos internos de organización, y los decretos de desarrollo de las Normas Forales y de las Leyes de la Comunidad Autónoma, sino también de las Leyes del Estado, en los términos que legalmente proceda

70. A TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA NORMA FORAL 3/1987 DE 13 DE FEBRERO, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES CORRECTA?:

a. El Diputado General dirige y coordina la acción de gobierno en la Diputación Foral

b. En su calidad de Presidente de la Diputación Foral le corresponde publicar, ejecutar y hacer cumplir las disposiciones de las Juntas Generales

c. En su calidad de Presidente de la Diputación Foral le corresponde firmar las leyes aprobadas por las Juntas Generales

d. En su calidad de Presidente de la Diputación Foral le corresponde convocar las reuniones de la Diputación Foral, fijar el Orden del Día, presidir sus sesiones, dirigir las deliberaciones, suspender y levantar las sesiones

71. ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES, ACTOS Y RESOLUCIONES, ENTRE OTROS, PONEN FIN A LA VÍA ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA DIPUTACIÓN FORAL, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 69 DE LA NORMA FORAL 3/1987, DE 13 DE FEBRERO, SOBRE ELECCIÓN, ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES FORALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA?

a. Decreto Foral del Diputado/a General, Orden Foral de los/as Diputados/as Forales y las resoluciones de las reclamaciones de los interesados

b. Cualquier resolución de los/as Directores/as Generales

c. Las resoluciones de los/as Directores/as Generales si resuelven por delegación expresa del Diputado/a General o de los/as Diputados/as Forales

d. Todas las anteriores son correctas

72. AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA NORMA FORAL 3/1987, DE 13 DE FEBRERO, SOBRE ELECCIÓN, ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES FORALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE LA DIPUTACIÓN FORAL SE EXIGIRÁ MEDIANTE:

a. La moción de censura

b. La cuestión de confianza

c. La formulación de ruegos y preguntas

d. La formulación de interpelaciones

73. SEGÚN LA LEY 4/2005 PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES, EN SU ARTÍCULO 3, DICE QUE EXISTIRÁ DISCRIMINACIÓN DIRECTA:

a. Cuando exista acoso sexista en el trabajo

b. En las medidas que, aunque tengan una justificación objetiva y razonable, planteen un tratamiento diferente para las mujeres y los hombres

c. Cuando un acto jurídico, criterio o práctica perjudique a una proporción mayor de miembros de un mismo sexo

d. Cuando no se conceda algún tipo de ayuda o subvención a aquellas personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo

74. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 4/2005 PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES, EL PRINCIPIO SEGÚN EL CUÁL PARA PROMOVER LA CONSECUCIÓN DE LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES LOS PODERES PÚBLICOS DEBEN ADOPTAR MEDIDAS ESPECÍFICAS Y TEMPORALES DESTINADAS A ELIMINAR O REDUCIR LAS DESIGUALDADES DE HECHO POR RAZÓN DE SEXO EXISTENTES EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE LA VIDA ES EL DE:

    a. Igualdad de oportunidades

    b. Acción positiva

    c. Representación equilibrada

    d. Integración de la perspectiva de género

75. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 4/2005 PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES, SE CONSIDERA QUE EXISTE UNA REPRESENTACIÓN EQUILIBRADA EN LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS PLURIPERSONALES CUANDO:

    a. Los dos sexos están representados al menos al 40%.

    b. Los hombres no están representados en más del 40%.

    c. Las mujeres están representadas en al menos el 40%.

    d. Las mujeres están representadas en más del 40%.

76. QUÉ PRINCIPIO NO GARANTIZA LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA EN SU TÍTULO PRELIMINAR:

    a. Principio de legalidad

    b. La seguridad jurídica

    c. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos colectivos

    d. La responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos

77. EN LA CONSTITUCIÓN SE RECONOCE EL DERECHO DE REUNIÓN PACÍFICA Y SIN ARMAS:

a. Necesitará autorización previa

b. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones será obligatoria la autorización previa.

c. En ningún caso pueden realizarse reuniones y manifestaciones en lugares de transito público.

d. Cuando las reuniones sean en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad

78. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978(CE) DEDICA A LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO:

a. El Título VII Capítulo Primero, Segundo y Tercero

b. El Título VIII Capítulo Primero, Segundo, Tercero y Cuarto

c. El Título VIII Capítulo Primero, Segundo y Tercero

d. El Título VII Capítulo Primero y Segundo

79. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978, ESTABLECE QUE LAS DIFERENCIAS ENTRE UNA Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS NUNCA PODRÁN IMPLICAR PRIVILEGIOS ECONÓMICO Y SOCIALES, SEGÚN EL:

a. Articulo 140

b. Articulo 138

c. Articulo 141

d. Articulo 139

80. EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO QUEDARÁ INTEGRADO POR:

a. Los Territorios Históricos de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra, en el supuesto de que esta última decida su incorporación de acuerdo con el procedimiento establecido en la Disposición Transitoria 5ª de la Constitución

b. Los Territorios Históricos de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra

c. Los Territorios Históricos de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia

d. Los Territorios Históricos de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra, en el supuesto de que esta última decida su incorporación de acuerdo con el procedimiento establecido en la Disposición Transitoria 4ª de la Constitución

81. EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDE A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO:

a. La competencia exclusiva

b. Únicamente la ejecución de la legislación básica del Estado

c. La gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social

d. El pago de las prestaciones de la Seguridad Social

82. EN MATERIA DE SANIDAD INTERIOR:

a. El País Vasco tiene competencia exclusiva

b. Corresponde al País Vasco el desarrollo legislativo

c. El País Vasco no posee competencia alguna

d. Corresponde al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado

83. EN MATERIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL CORRESPONDE A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO:

a. La competencia exclusiva

b. El desarrollo legislativo de las normas básicas del Estado respetando lo establecido en el art.20 de la Constitución

c. La ejecución de la legislación estatal

d. El desarrollo legislativo de las normas básicas del Estado respetando lo establecido en el art.21 de la Constitución

84. EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS LAS ADMINISTRACIONES DEL PAÍS VASCO ACTUARÁN DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE:

a. Autonomía de gestión

b. Colaboración y solidaridad

c. Autonomía y solidaridad

d. Eficacia y coordinación

85. LA DEFENSA CONTRA INCENDIOS ES:

a. Competencia exclusiva de los Órganos Forales de los Territorios Históricos

b. Materia cuyo desarrollo y ejecución de la normativa existente corresponde a los Territorios Históricos

c. Materia cuya ejecución y desarrollo de la normativa corresponde a las Instituciones Comunes

d. Materia respecto de la cual, los Territorios Históricos tienen competencia para ejecutar, dentro de su territorio, la legislación de las Instituciones Comunes

86. SON INGRESOS ORDINARIOS DE LA HACIENDA GENERAL DEL PAÍS VASCO:

a. Los ingresos por endeudamiento y demás variaciones de los pasivos financieros.

b. Las Transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial

c. La enajenación de inversiones reales

d. La variación de activos financieros

87. LAS APORTACIONES QUE HAN DE EFECTUAR LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS CARGAS GENERALES, SE HARÁN EFECTIVAS EN:

a. Seis plazos iguales

b. Cinco plazos iguales

c. Cuatro plazos iguales

d. Siete plazos iguales, en los meses de enero, febrero, abril, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre

88. EL CONSEJO VASCO DE FINANZAS PUBLICAS ADOPTARÁ SUS ACUERDOS POR REGLA GENERAL:

a. Por mayoría simple

b. Por mayoría cualificada

c. Por mayoría absoluta

d. Por unanimidad

89. LAS ENTIDADES LOCALES ACTÚAN DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE:

a. Eficacia, descentralización y coordinación

b. Eficacia, igualdad, autonomía y coordinación

c. Igualdad, autonomía, desconcentración y coordinación

d. Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación

90. EL ARTÍCULO 140 DE LA CONSTITUCIÓN ESTABLECE QUE LOS ALCALDES Y ALCALDESAS PODRÁN SER ELEGIDOS POR:

a. Por los vecinos

b. Por los concejales y los vecinos

c. Por los vecinos o concejales

d. Por la Comunidad Autónoma

91. NO SON COMPETENCIAS DE LA PROVINCIA:

a. La coordinación de los servicios municipales entre sí para garantizar la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado 2.a del artículo 31 de la Constitución

b. La prestación de servicios públicos de carácter municipal

c. Asistencia a la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo

d. La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios

92. - LAS PECULIARIDADES DE LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS DEL PAÍS VASCO, VIENEN RECOGIDAS EN LA LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL EN:

a. Disposición Adicional segunda

b. Disposición Adicional primera

c. Disposición Adicional tercera

d. Disposición Adicional cuarta

93. EL SECTOR PÚBLICO FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, NO SE HALLA INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES ENTES:

a. Diputación Foral de Bizkaia

b. Organismos Autónomos Forales

c. Las Sociedades Mercantiles forales

d. Las Sociedades Autónomas forales

94. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS NO CORRESPONDE A LAS JUNTAS GENERALES DE ACUERDO CON EL DECRETO FORAL NORMATIVO 5/2013?

a. La creación de Organismos Autónomos Forales y de Entidades Públicas Empresariales

b. El establecimiento o reforma de los tributos propios del Territorio Histórico

c. La aprobación de la creación de Sociedades Mercantiles Forales

d. La regulación del Patrimonio del Territorio Histórico

95. SON DERECHOS DE NATURALEZA PRIVADA DE ACUERDO CON EL DECRETO FORAL NORMATIVO 5/2013?

a. Las operaciones de endeudamiento

b. Las multas y demás sanciones económicas, impuestas por la Diputación Foral o sus Organismos autónomos forales

c. Las adquisiciones a título de herencia, legado o donación

d. Las indemnizaciones por daños y perjuicios producidos a los derechos de naturaleza pública

96. LOS FUNCIONARIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS SOMETIDOS A LA LEY 6/1989 DE FUNCIÓN PÚBLICA VASCA, TENDRÁN DERECHO A UN PERIODO VACACIONAL DE:

a. Al menos 23 días laborales por cada año de servicio activo

b. Al menos a 26 días laborales por cada año de servicio activo

c. Al menos 30 días naturales por cada año de servicio

d. A un mes por cada año de servicio

97. LOS TRIENIOS SE DEVENGARAN DE ACUERDO A LA LEY DE 6/1989 FUNCIÓN PÚBLICA VASCA:

a. Por cada 3 años de servicio activo, en el Cuerpo o Escala del funcionario o funcionaria en el momento del pago

b. Por cada 3 años de servicio activo, en el Cuerpo o Escala del funcionario o funcionaria al que pertenezca en el momento en que se perfeccione cada uno

c. Por cada 3 años de servicio activo, con independencia del Cuerpo o Escala en que se perfeccionen cada uno de ellos

d. Por cada 3 años de servicio activo con independencia del momento del pago de los mismos

98. DENTRO DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR EN EL V PLAN DE IGUALDAD, NO INCLUYE:

a. Cambio de valores y empoderamiento

b. Erradicación de la violencia contra las mujeres

c. Gobernanza

d. Cambio de roles y empoderamiento

99. EL V PLAN FORAL DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 2016-2019 SE HA ELABORADO AL AMPARO DE :

a. Ley 5/2005 para la igualdad de mujeres y hombres

b. El IV Plan Foral de igualdad de mujeres y hombres en Bizkaia

c. El VI Plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAE

d. La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

100. CUAL DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS NO CORRESPONDE AL V PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN BIZKAIA

a. Incrementar y mejorar la planificación para la igualdad

b. Hacer un uso no sexista del lenguaje y/u otros elementos comunicativos

c. Incluir contenidos relativos a la igualdad en los procesos selectivos de acceso y promoción del empleo publico

d. Incrementar la tasa de actividad y ocupación de los diversos grupos de mujeres

PREGUNTAS RESERVA

1. LA LEY ORGÁNICA 1/2010 DE 19 DE FEBRERO DE MODIFICACIÓN DE LAS LEYES ORGÁNICAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DEL PODER JUDICIAL MODIFICA LA SIGUIENTE LEGISLACIÓN:

    a. Ley Orgánica 2/1977 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional y la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial

    b. Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial y la ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo

    c. Ley Orgánica 1/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional y la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial

    d. Ley Orgánica 1/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial y la ley 29/1989 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo

2. EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 14 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, SON CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA:

    a. Los contratos de obras y los contratos de concesión de obras públicas cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.225.000 euros

    b. Los contratos de obra y los contratos de concesión de obras públicas en todo caso

    c. Los contratos de obras y los contratos de concesión de obras públicas cuyo importe de adjudicación sea igual o superior a 5.225.000 euros

    d. Los contratos de servicios y los contratos de gestión de servicio público cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.225.000 euros

3. INDIQUE QUE AFIRMACIÓN NO ES CORRECTA EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN 2 DE LA FASE DE EMERGENCIAS DEL PLAN ESPECIAL DE EMERGENCIAS ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES:

   a. Se trata de situaciones de emergencia que, por su naturaleza, gravedad y/o extensión del riesgo, sobrepasen las posibilidades de respuesta de las administraciones municipales y forales

   b. En estas situaciones el Plan de Emergencias ante Inundaciones realiza funciones de seguimiento y evaluación, garantizando, en su caso, a las direcciones de los planes municipales y forales la prestación de los apoyos correspondientes

   c. Son situaciones muy graves que afectan de forma intensa a la población, sus bienes o el medio ambiente

   d. Serán declaradas como Situación 2 aquellas emergencias en presas definidas como escenario 3 de seguridad y de peligro de rotura de presas

4. EL MACIZO DE ITXINA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL PARQUE NATURAL DE GORBEIA ESTÁ DECLARADO COMO:

   a. Reserva de la Biosfera

   b. Reserva nacional

   c. Biotopo protegido

   d. Paisaje protegido

5. TAL Y COMO LO DEFINE LA LEY 31/1995, ¿EN QUÉ CASOS SE CONSIDERA NECESARIA EN EL CENTRO DE TRABAJO, CUALQUIERA QUE SEA LA MODALIDAD DE ORGANIZACIÓN, LA PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS?:

   a. Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales para el medio ambiente

   b. Cuando en el centro de trabajo o en el desarrollo del proceso o la actividad, exista presencia de personal vulnerable o de baja cualificación

   c. Cuando exista una denuncia previa de la Inspección de Trabajo y Asuntos Sociales

   d. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo

6. DE ACUERDO CON EL DECRETO 400/2013, DE 30 DE JULIO, DE ESPECTÁCULOS CON ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES INFRACCIONES NO ESTÁ CONSIDERADA COMO MUY GRAVE?:

   a. Fumar o permitir fumar en la zona de lanzamiento

   b. El mal estado de los artificios pirotécnicos o su montaje defectuoso, que disminuya gravemente el grado de seguridad exigible

   c. El incumplimiento de las resoluciones de prohibición y suspensión de los espectáculos pirotécnicos

   d. La realización de un espectáculo pirotécnico para el que la empresa de expertos hubiera sido inhabilitada, durante el periodo de vigencia de la sanción

7. CUÁL DE LAS SIGUIENTES DEFINICIONES NO ES CORRECTA:

   a. El PFETHB define el marco orgánico-social y los mecanismos de movilización de medios y recursos necesarios para la protección de personas y bienes en caso de incidente grave, catástrofe o calamidad pública, así como la forma de coordinación con otras instituciones, públicas y/o privadas

   b. El PFETHB tiene como objeto hacer frente a las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidades públicas, que pudieran presentarse en su ámbito territorial, y establecer el marco organizativo correspondiente

   c. El PFETHB es de aplicación en todo el Territorio Histórico de Bizkaia

   d. El PFETHB define la organización general de la gestión de las emergencias en Bizkaia en el ámbito de sus competencias y recursos

8. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN, CUANDO EL RECURSO DE ALZADA SE HAYA INTERPUESTO CONTRA LA DESESTIMACIÓN POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DE UNA SOLICITUD POR EL TRANSCURSO DEL PLAZO, SE ENTENDERÁ:

   a. Estimado el recurso si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo

   b. Desestimado el recurso si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo

   c. Desestimado el recurso, salvo que se haya solicitado certificación de acto presunto

   d. Estimado el recurso en todo caso porque la Administración tiene obligación de resolver

9. SEGÚN LA CONSTITUCIÓN EL ARTÍCULO 18 ESTABLECE QUE EL DOMICILIO ES INVIOLABLE, NINGUNA ENTRADA O REGISTRO PODRÁ HACERSE EN ÉL SIN:

    a. Consentimiento del titular

    b. Resolución judicial

    c. Resolución judicial y consentimiento del titular

    d. Resolución judicial o consentimiento del titular

10. EL PROYECTO DE NORMA FORAL DE PRESUPUESTOS GENERALES NO DEBERÁ ADJUNTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

    a. Informe sobre la situación económica del Territorio Histórico

    b. Presupuesto de gastos fiscales

    c. Presupuesto de ingresos fiscales

    d. Presupuesto consolidado del sector público foral

**AZTERKETA ORRIA**
**HOJA DE EXAMEN**

PLANTILLA DE CORRECCIÓN

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

## NORBERE DATUAK / DATOS PERSONALES

| |
|---|
| 1. DEITURA / 1.º APELLIDO |
| 2. DEITURA / 2.º APELLIDO |
| IZENA / NOMBRE |
| AZTERKETA - EGUNA / FECHA - EXAMEN |
| PLAZA - KATEGORIA / PLAZA - CATEGORÍA |

**NAN Adibidea**
**Ejemplo DNI**

NAN/DNI

| 0 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

NAN/DNI

**Eredua / Modelo**

Ⓐ Ⓑ Ⓒ

*honela markatu marque así*

*honela ez markatu así no marque*

## ERANTZUNAK / RESPUESTAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 D | 31 B | 61 B | 91 B | 121 C |
| 2 B | 32 B | 62 C | 92 B | 122 A |
| 3 B | 33 C | 63 C | 93 D | 123 B |
| 4 B | 34 D | 64 D | 94 C | 124 B |
| 5 B | 35 B | 65 B | 95 C | 125 B |
| 6 D | 36 B | 66 B | 96 D | 126 B |
| 7 B | 37 D | 67 D | 97 B | 127 B |
| 8 B | 38 B | 68 B | 98 D | 128 B |
| 9 B | 39 B | 69 D | 99 C | 129 B |
| 10 D | 40 C | 70 C | 100 D | 130 B |
| 11 B | 41 C | 71 C | 101 B | 131 B |
| 12 C | 42 B | 72 B | 102 B | 132 B |
| 13 B | 43 C | 73 B | 103 B | 133 B |
| 14 B | 44 B | 74 B | 104 D | 134 B |
| 15 B | 45 B | 75 B | 105 D | 135 B |
| 16 D | 46 B | 76 C | 106 B | 136 B |
| 17 B | 47 B | 77 D | 107 B | 137 B |
| 18 D | 48 C | 78 C | 108 B | 138 B |
| 19 B | 49 B | 79 B | 109 D | 139 B |
| 20 B | 50 B | 80 B | 110 C | 140 B |
| 21 B | 51 C | 81 C | 111 B | 141 B |
| 22 C | 52 B | 82 D | 112 B | 142 B |
| 23 B | 53 D | 83 B | 113 B | 143 B |
| 24 B | 54 B | 84 D | 114 B | 144 B |
| 25 B | 55 B | 85 D | 115 B | 145 B |
| 26 B | 56 B | 86 B | 116 B | 146 B |
| 27 C | 57 D | 87 B | 117 B | 147 B |
| 28 B | 58 C | 88 B | 118 B | 148 B |
| 29 D | 59 B | 89 D | 119 B | 149 B |
| 30 B | 60 C | 90 C | 120 B | 150 B |

Certificado: 921218 ©Copyright 2016 Dara Informática SLU. Todos los derechos reservados. http://www.dara.es/omr